

Technical drawing of a rectangular reinforced concrete slab with a central rectangular opening. The drawing shows dimensions in millimeters.

Overall Dimensions:


- Width: 10 000 mm
- Height: 6 000 mm

Opening Dimensions:


- Width: 6 120 mm
- Height: 1 470 mm

Reinforcement Details:

- Reinforcement is indicated by small triangles along the edges and around the opening.
- Grid lines are labeled with letters A and Б vertically, and numbers 1 and 2 horizontally.
- Dimensions for the opening are marked as -1,650 mm on the horizontal axis and 1 470 mm on the vertical axis.
- Dimensions for the slab edges are marked as 400 mm on the horizontal axis and 400 mm on the vertical axis.
- Dimensions for the opening edges are marked as 380 mm on the horizontal axis and 1 950 mm on the vertical axis.



низ. на відм. -0.350.

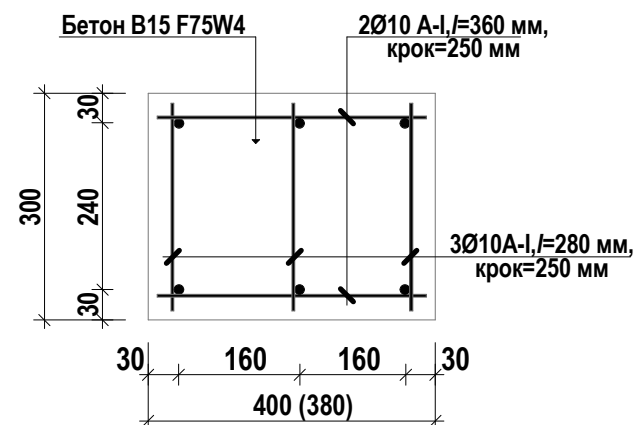

Марка, поз.	Позначення	Найменування	Од. вим.	Кількість	Примітка
1		Бетон кл. В 12.5	м ³		
2	ГОСТ 6727-80*	Сітка Ø 4, Врл, чар. 50x50	шт.		L=1500мм
3		Бетон В 15 F 40 W6	м ³		
4	ГОСТ 5781-82*	Арматура 8 Ø12 А III	кг		
5	ГОСТ 5781-82*	Арматура 4 Ø8 А I	кг		L =400мм крок 300мм
6		Щебінь	м ³		
7	ГОСТ 5781-82*	Арматура 4 Ø12 А III	кг		

Замурувати бетоном кл. В 15 на розширюючому цементі

Футляр із

азбестоцементної труби

Труба каналізаційного випуску

Зачеканити азбестоцементним розчином

Фундамент будівлі

Набиття (замуровка) смоляною паклею

100

200

400

20

400

20

1. За відм. 0,000 приймається рівень чистої підлоги жиллої частини 1-го поверху будинку.
2. Фундаменти будинку стрічкові бетонні (бетон кл. В 12.5).
3. В зв'язку з тим, що відсутні інженерно-геологічні вишукування, за ґрунти основи умовно прийняті піски середньої крупності, вологі, середній розрахунковий тиск під подошвою фундаменту прийнято 1,5 кгс/кв. см.
4. Горизонтальну гідроізоляцію виконати на відм. -0,050 з 2-х шарів гідроізолу на бітумній мастиці по вирівняній цементним розчином поверхні.
5. Залізобетонний пояс виконується б=300 мм з бетону В15 F50 W6 та арм. 8 Ø12А III, ГОСТ 5781-82* та 4 Ø8А I, L=440 мм з кроком 300 мм.
6. На відм. -0.9 та -1.6 від планувальної відмітки в фундамент закласти 2 Ø200 мм L=700 мм для введення каналізації та водопроводу.
7. Зворотнє засипання пазух котловану проводити місцевим ґрунтом без включення будівельного сміття та органічних залишків згідно СНиП 3.02.01-87.