1-1 (армування)

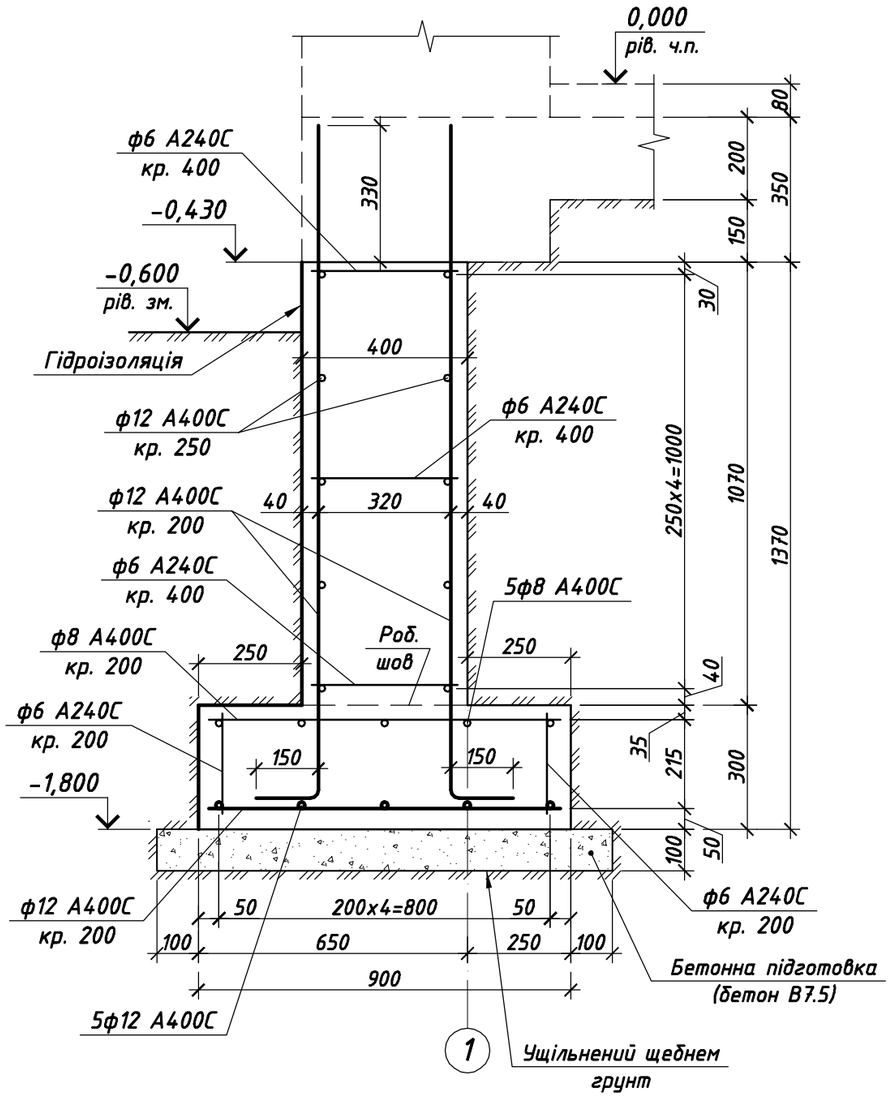

2-2 (армування)

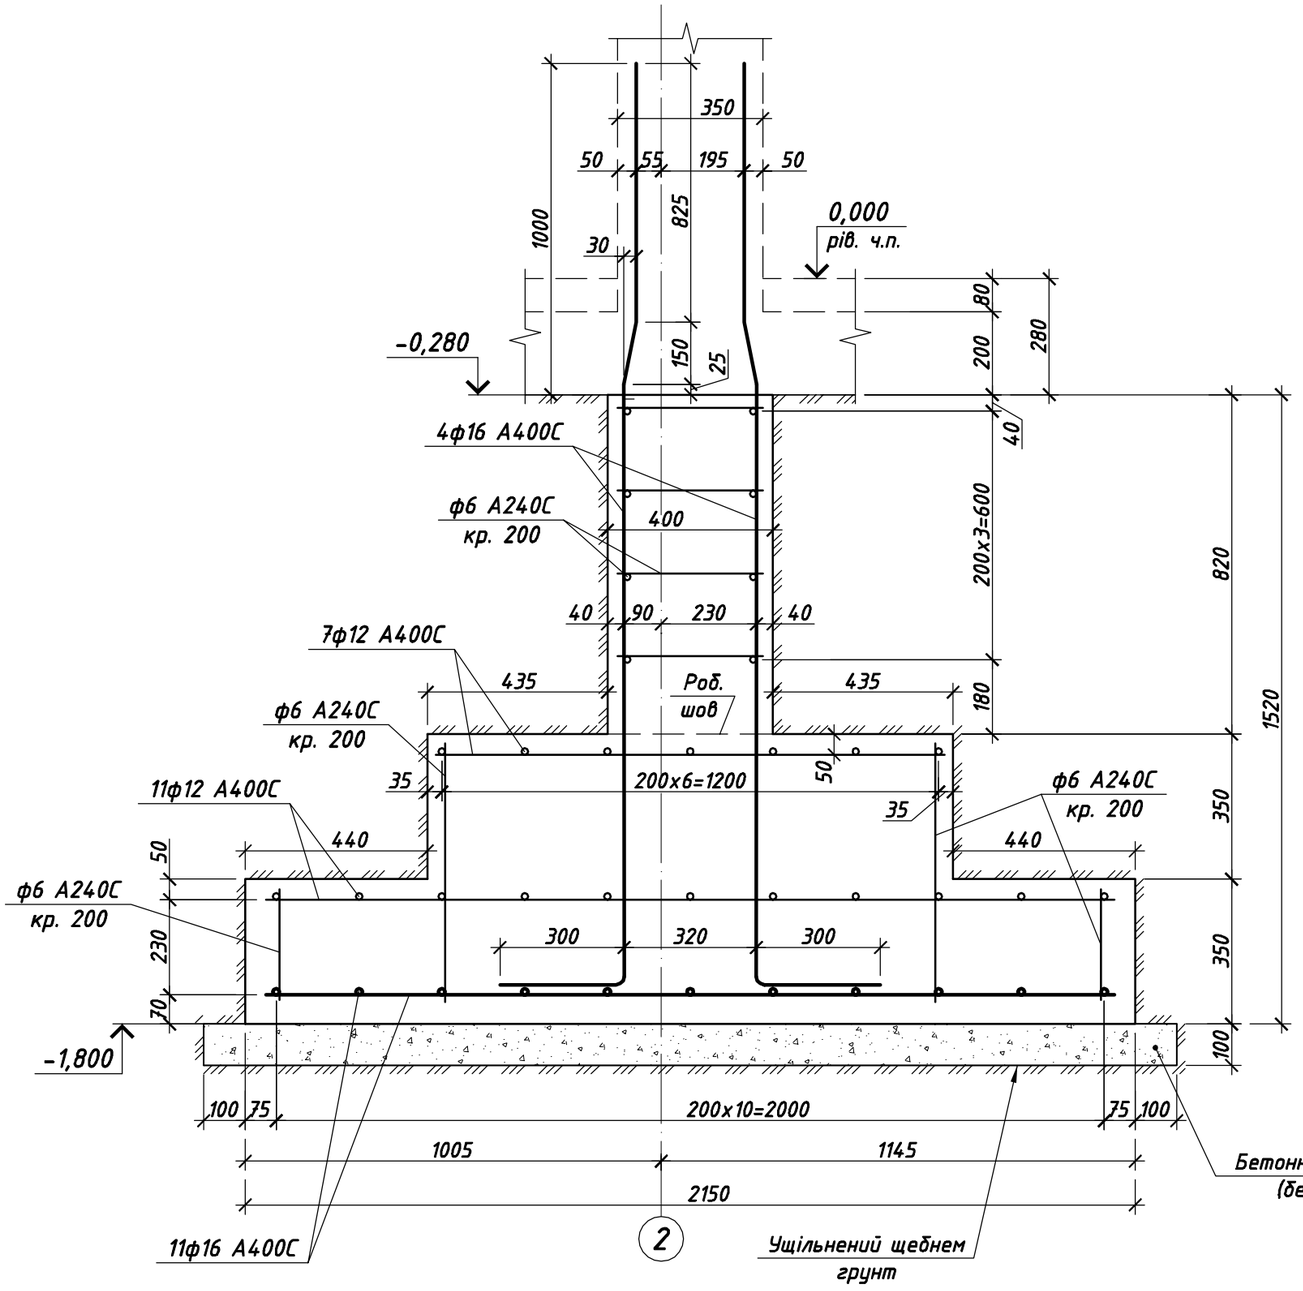

1. Примітки загального характеру див. арк. 1.
2. Всі роботи по влаштуванню монолітних конструкцій виконувати згідно вимог СНиП 3.03.01-87, причому укладання бетону виконувати з обов'язковим ущільненням за допомогою вібратора.
3. До моменту розпалубки міцність бетону повинна бути не менше 50% проектної.
4. В районі робочого шва перед укладанням свіжого бетону з поверхні видалити рихлі шари бетону і цементну кірку, очистити від бруду і сміття. Якщо поверхня затверділого бетону шва гладка, її слід насікти за допомогою віддійного молотка з наступним промиванням і продувкою стисненим повітрям. Безпосередньо перед укладанням нового бетону поверхню шва слід зволожити.
5. Грунт основи ущільнити до $\gamma_{ск}=1{,}65 тс/м^3$.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	КЗ		
						Проект індивідуального 2-поверхового житлового будинку в с.Требухів Броварского р-н., Київської обл.		
ГАП						Конструкції залізобетонні фундаментів	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							РП	5	9
Гол. констр.									
Перевірив						Розріз 1-1, 2-2 (армування).			
Розробив									