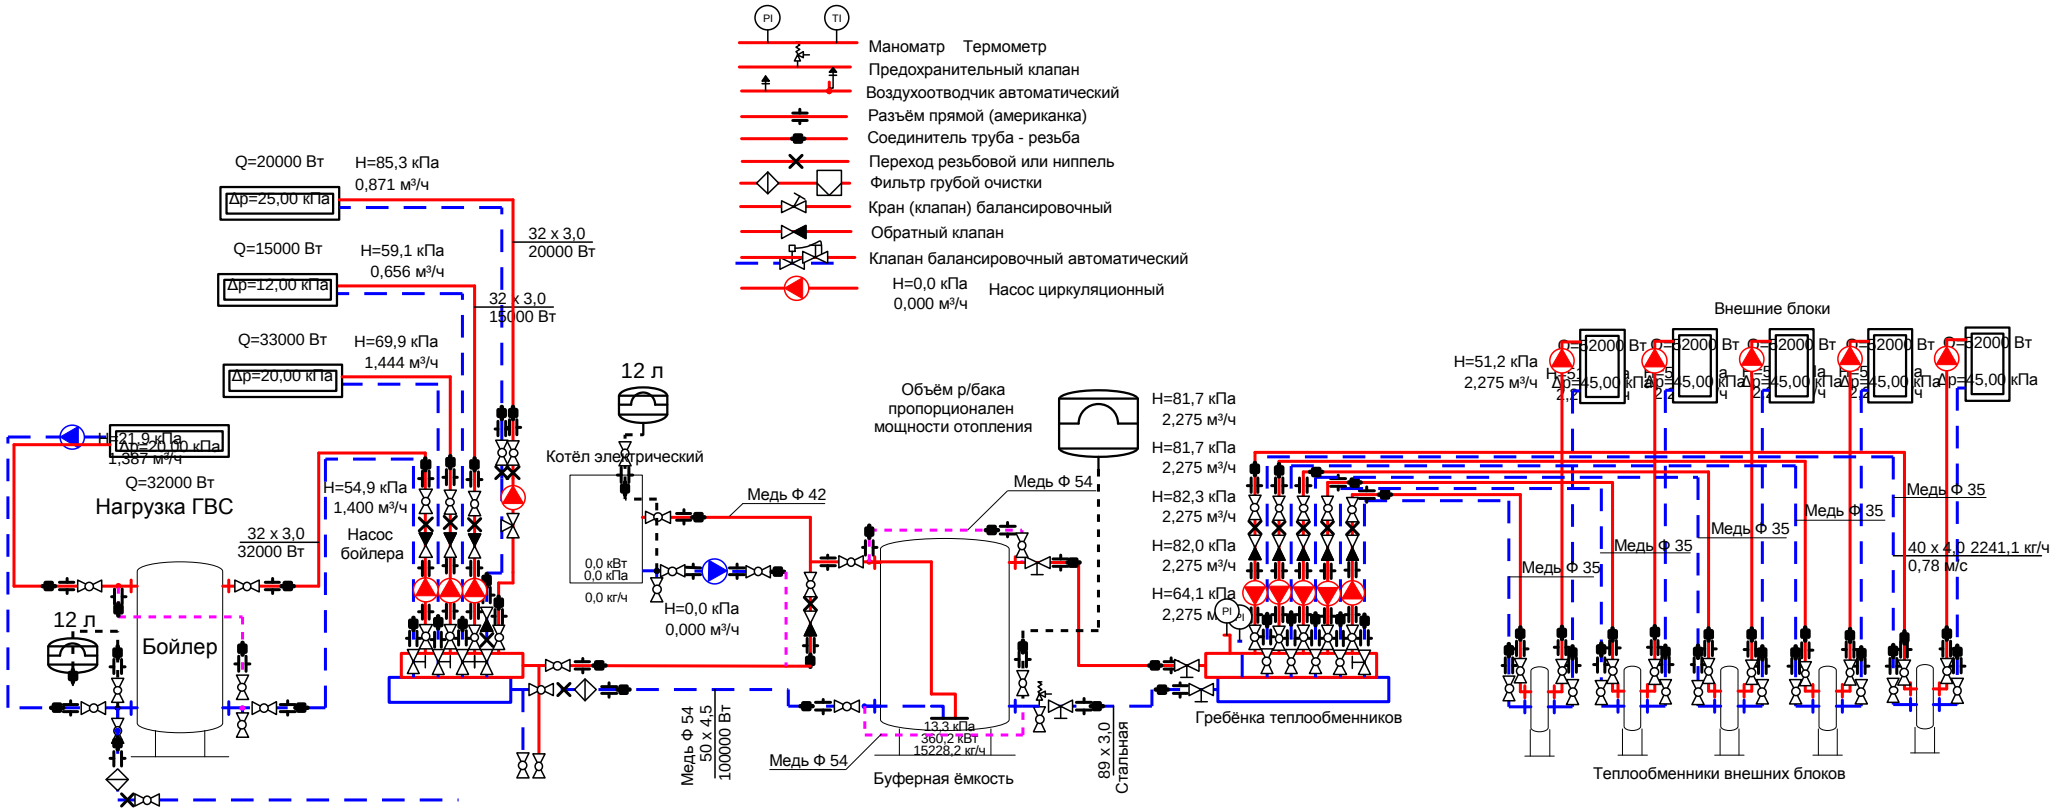
Манометр
Термометр
Предохранительный клапан
Воздухоотводчик автоматический
Разъём прямой (американка)
Соединитель труба - резьба
Переход резьбовой или ниппель
Фильтр грубой очистки
Кран (клапан) балансировочный
Обратный клапан
Клапан балансировочный автоматический
H=0,0 кПа
0,000 м³/ч
Насос циркуляционный
Q=20000 Вт
H=85,3 кПа
0,871 м³/ч
Δp=25,00 кПа
32 x 3,0
20000 Вт
Q=15000 Вт
H=59,1 кПа
0,656 м³/ч
Δp=12,00 кПа
32 x 3,0
15000 Вт
Q=33000 Вт
H=69,9 кПа
1,444 м³/ч
Δp=20,00 кПа
H=21,9 кПа
1,387 м³/ч
Q=32000 Вт
Нагрузка ГВС
32 x 3,0
32000 Вт
H=54,9 кПа
1,400 м³/ч
Насос бойлера
12 л
Бойлер
12 л
Котёл электрический
0,0 кВт
0,0 кПа
0,0 кг/ч
Медь Ф 42
H=0,0 кПа
0,000 м³/ч
Объём р/бака пропорционален мощности отопления
Медь Ф 54
Медь Ф 54
50 x 4,5
100000 Вт
Медь Ф 54
13,3 кПа
360,2 кВт
15228,2 кг/ч
Буферная ёмкость
89 x 3,0
Стальная
H=81,7 кПа
2,275 м³/ч
H=81,7 кПа
2,275 м³/ч
H=82,3 кПа
2,275 м³/ч
H=82,0 кПа
2,275 м³/ч
H=64,1 кПа
Гребёнка теплообменников
Внешние блоки
H=51,2 кПа
2,275 м³/ч
Q=32000 Вт
Δp=45,00 кПа
Медь Ф 35
40 x 4,0 2241,1 кг/ч
0,78 м/с
Теплообменники внешних блоков