

2.12 Функціональна схема Logamax U052-24/28K


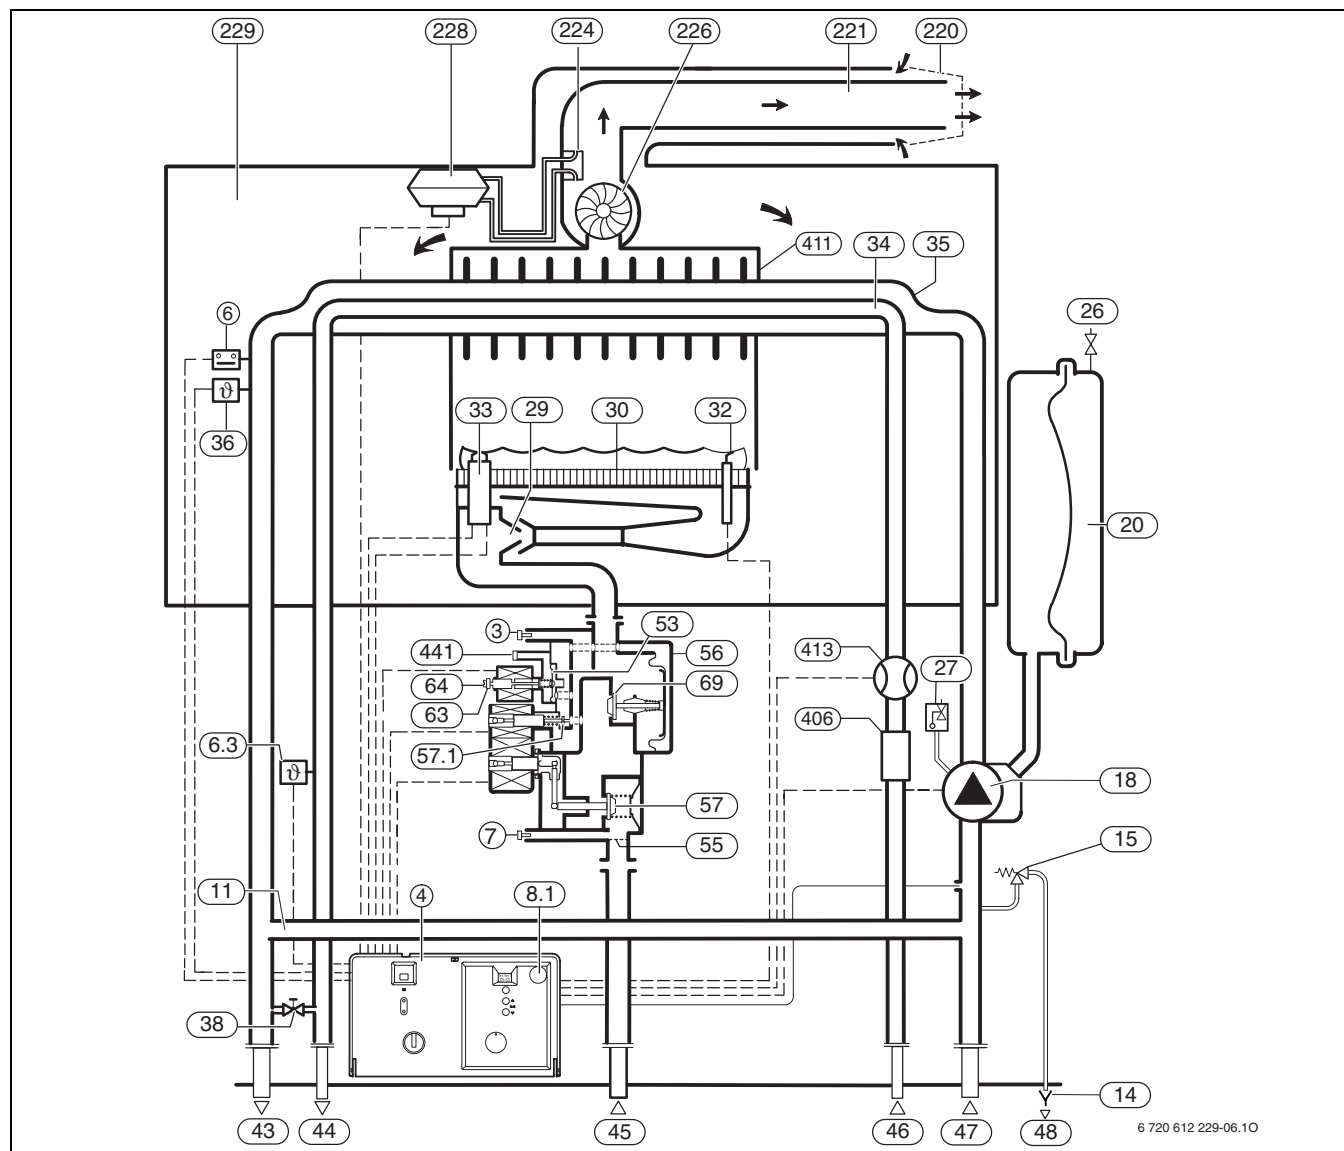


Рис. 5

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 3 | Штуцер вимірювання тиску у форсунках | 44 | Гаряча розхідна вода |
| 4 | UVA H3 | 45 | Газ |
| 6 | Обмежувач температури теплового блоку | 46 | Холодна вода |
| 6.3 | Датчик температури гарячої води | 47 | Зворотний трубопровід опалення |
| 7 | Штуцер вимірювання тиску газу на вході в апарат | 48 | Вихід надлишкової води (виводиться в каналізацію) |
| 8.1 | Манометр | 53 | Регулятор тиску газу |
| 11 | Байпас | 55 | Фільтр |
| 14 | Зливний сифон (приладдя) | 56 | Газова арматура |
| 15 | Запобіжний клапан (контур опалення) | 57 | Запобіжний клапан 1 |
| 18 | Циркуляційна помпа системи опалення | 57.1 | Запобіжний клапан 2 |
| 20 | Компенсаційний мембранний бак | 63 | Гайка регулювання максимального споживання газу |
| 26 | Вентиль для заправлення бака-розширника азотом | 64 | Гвинт регулювання мінімального споживання газу |
| 27 | Автоматичний пристрій для видалення повітря | 69 | Регулювальний клапан |
| 29 | Інжекторні форсунки | 220 | Вітрозахисний наконечник газовідводу |
| 30 | Пальник | 221 | Газовивідна труба |
| 32 | Електрод спостереження за полум'ям | 224 | Повітрозабірник реле диференційного тиску |
| 33 | Електроди підпалювання | 226 | Вентилятор-димосос |
| 34 | Теплообмінник гарячої води | 228 | Диференційне реле тиску |
| 35 | Теплообмінник | 229 | Повітряний короб |
| 36 | Температурний датчик у прямому трубопроводі опалення | 406 | Водяний фільтр |
| 38 | Вентиль для заповнення (дозаправлення) водою контуру опалення | 411 | Камера згоряння |
| 43 | Прямий трубопровід опалення | 413 | Витратомір (турбіна) |
| | | 441 | Вентиляційний отвір |

2.13 Функціональна схема Logamax U052-24/28

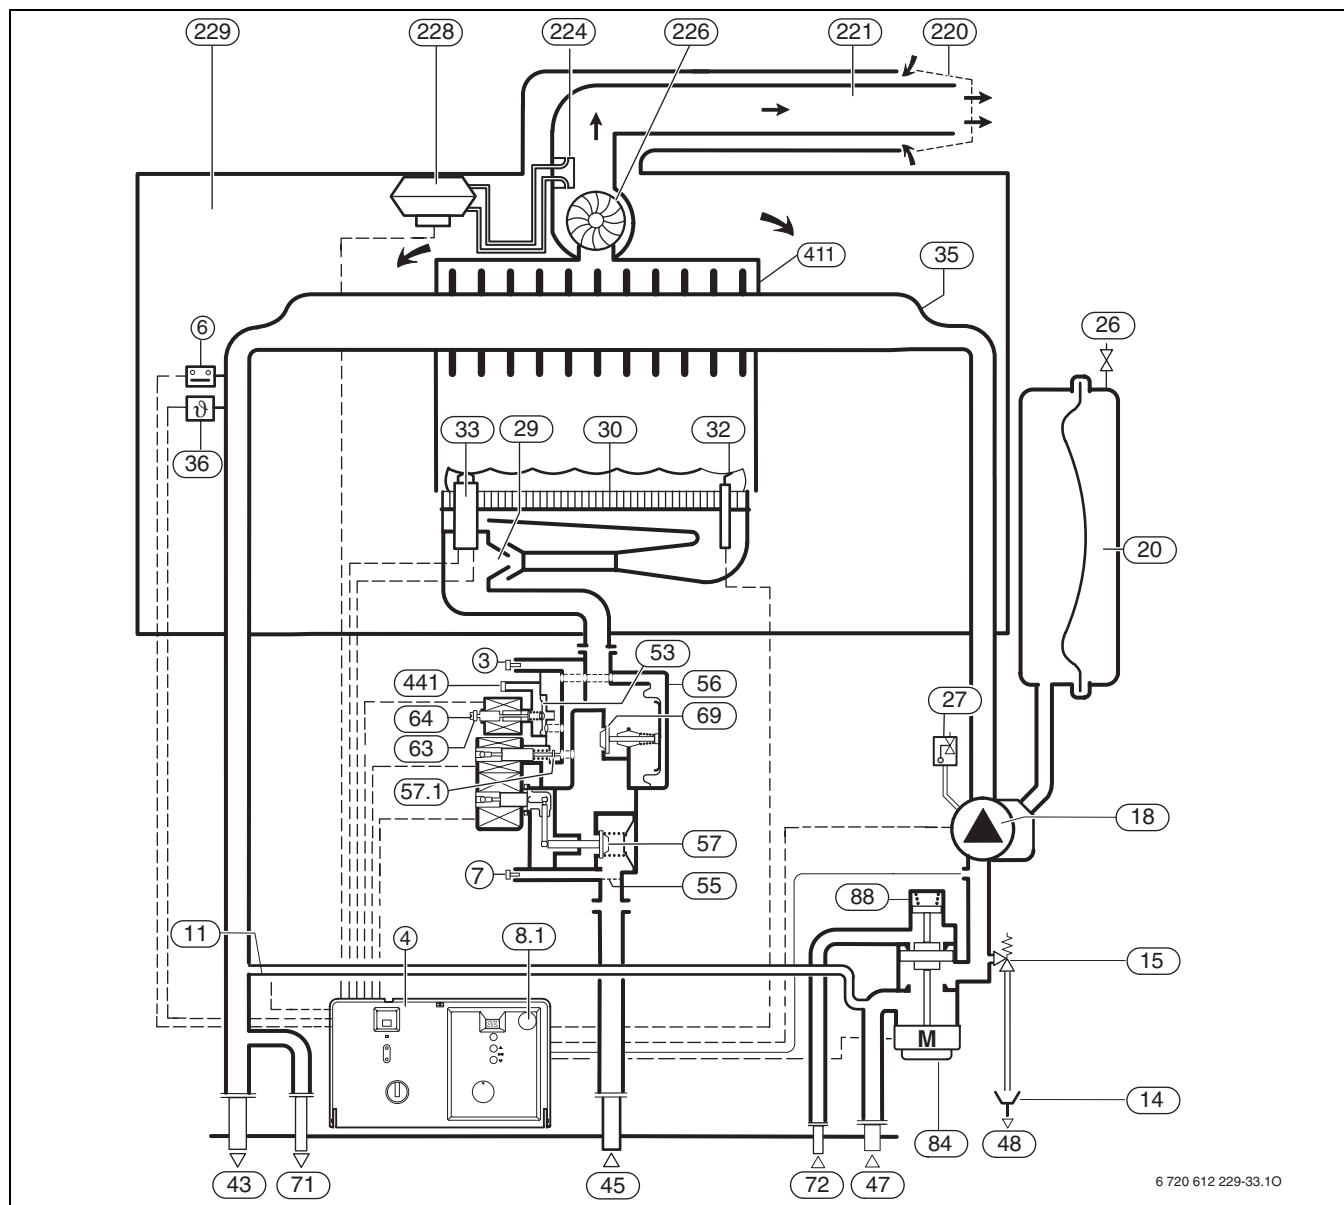

6 720 612 229-33.10

Рис. 6

- | | | | |
|-----|--|------|---|
| 3 | Штуцер вимірювання тиску у форсунках | 48 | Вихід надлишкової води (виводиться в каналізацію) |
| 4 | УВА НЗ | 53 | Регулятор тиску газу |
| 6 | Обмежувач температури теплового блоку | 55 | Фільтр |
| 7 | Штуцер вимірювання тиску газу на вході в апарат | 56 | Газова арматура |
| 8.1 | Манометр | 57 | Запобіжний клапан 1 |
| 11 | Байпас | 57.1 | Запобіжний клапан 2 |
| 14 | Зливний сифон (приладдя) | 63 | Гайка регулювання максимального споживання газу |
| 15 | Запобіжний клапан (контур опалення) | 64 | Гвинт регулювання мінімального споживання газу |
| 18 | Циркуляційна помпа системи опалення | 69 | Регулювальний клапан |
| 20 | Компенсаційний мембранний бак | 71 | Штуцер прямого трубопроводу бойлера |
| 26 | Вентиль для заправлення бака-розширника азотом | 72 | Штуцер зворотного трубопроводу бойлера |
| 27 | Автоматичний пристрій для видалення повітря | 84 | Двигун 3-ходового клапана |
| 29 | Інжекторні форсунки | 88 | 3-ходовий клапан |
| 30 | Пальник | 220 | Вітрозахисний наконечник газовідводу |
| 32 | Електрод спостереження за полум'ям | 221 | Газовивідна труба |
| 33 | Електроди підпалювання | 224 | Повітрязабірник реле диференційного тиску |
| 35 | Теплообмінник | 226 | Вентилятор-димосос |
| 36 | Температурний датчик у прямому трубопроводі опалення | 228 | Диференційне реле тиску |
| 43 | Прямий трубопровід опалення | 229 | Повітряний короб |
| 45 | Газ | 411 | Камера згоряння |
| 47 | Зворотний трубопровід опалення | 441 | Вентиляційний отвір |

Ми залишаємо за собою право технічні зміни!

Buderus