




1-1

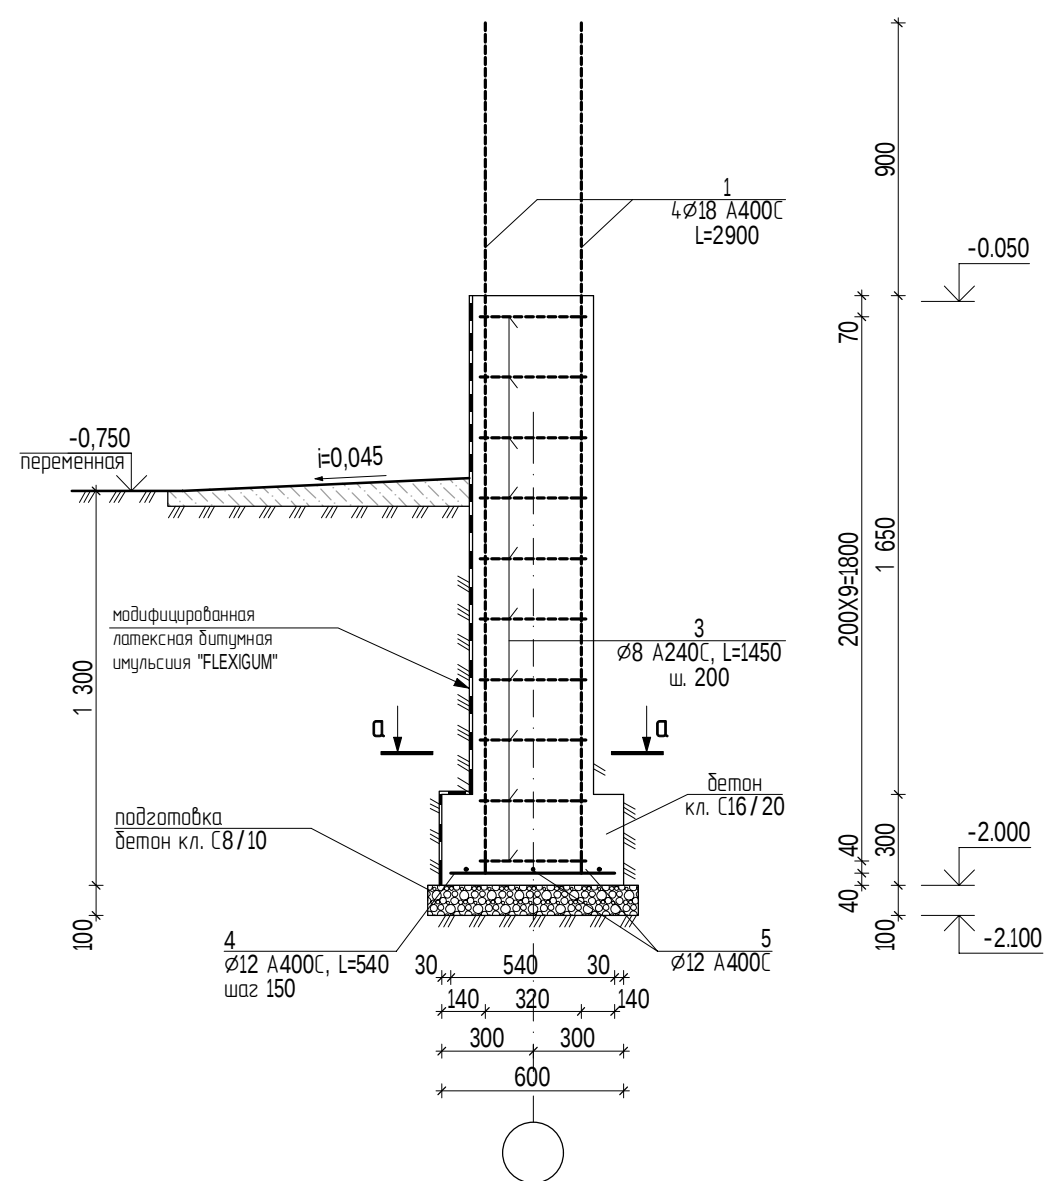

2-2

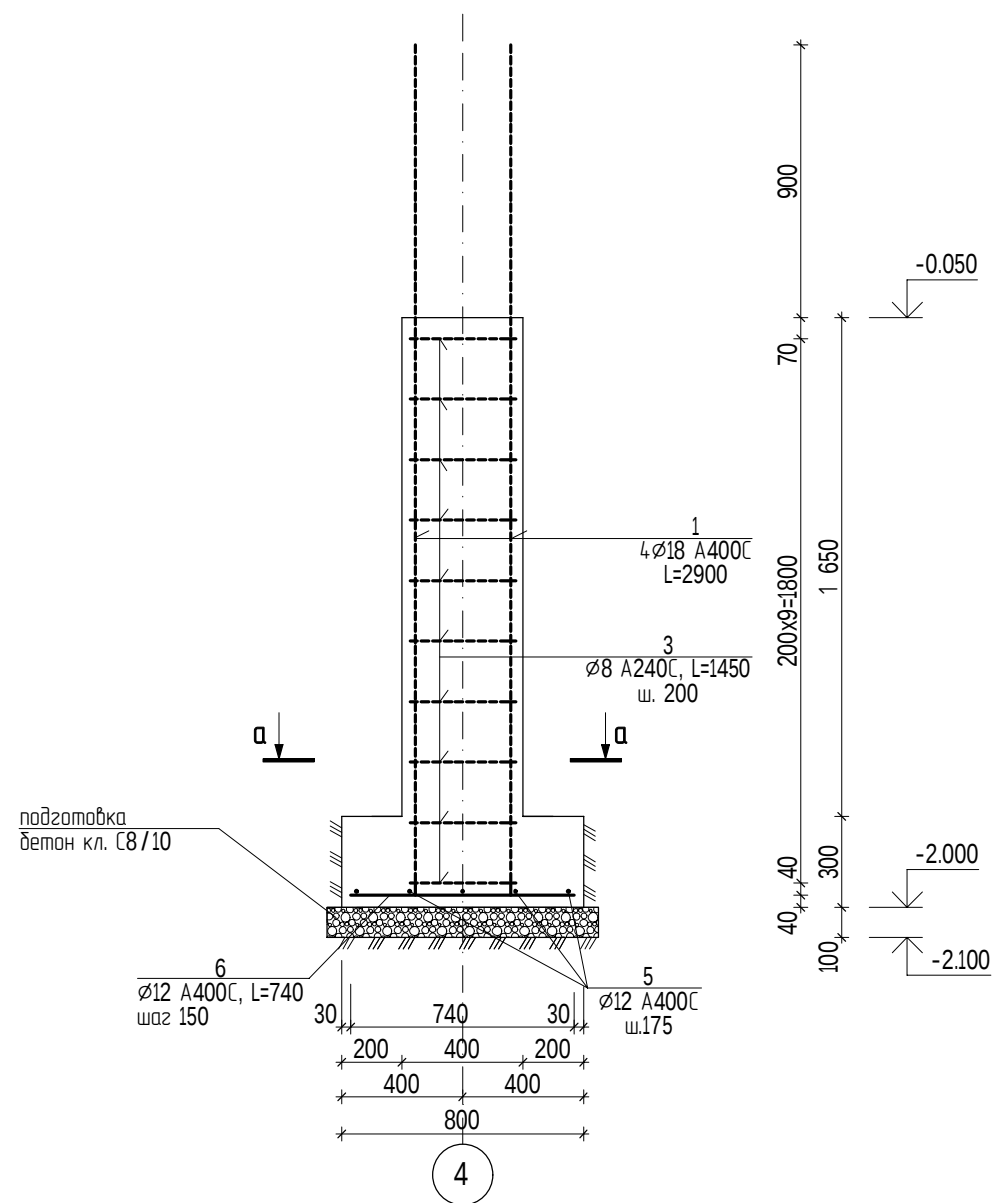

a-a

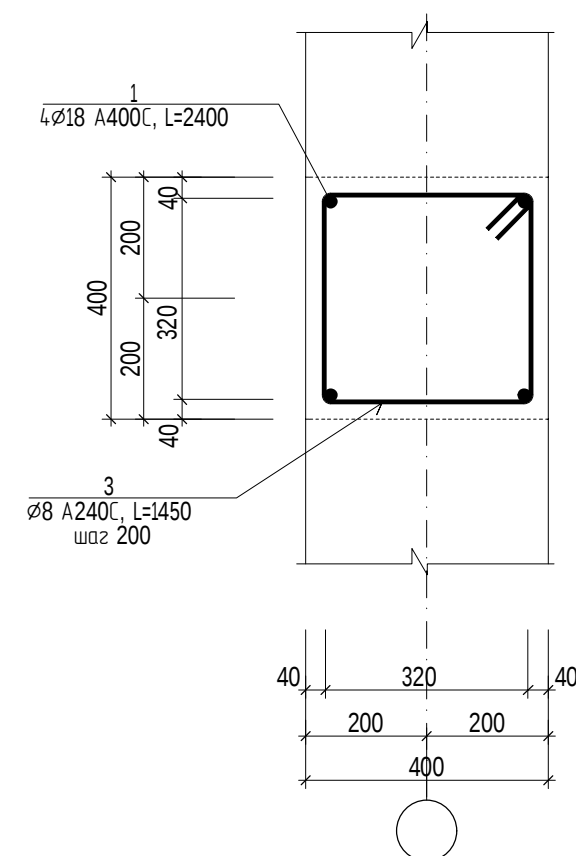

Примечание

1. Монолитные железобетонные конструкции запроектированы из тяжелого бетона кл. С16/20 (В20, М250) по прочности.
2. В вязанных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержней продольной арматуры и заводить вовнутрь тела бетона не менее чем на 6d хомута и не менее 80мм.
3. Работы по изготовлению монолитных железобетонных конструкций выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

						028/07-12 АС		
						Индивидуальный жилой дом по . . .		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГАГ							Стация	Лист
І ІІ							РП	4
Разр						Сечение 1-1, 2-2 к плану фундаментов		