Схема розташування плити навісу для машин

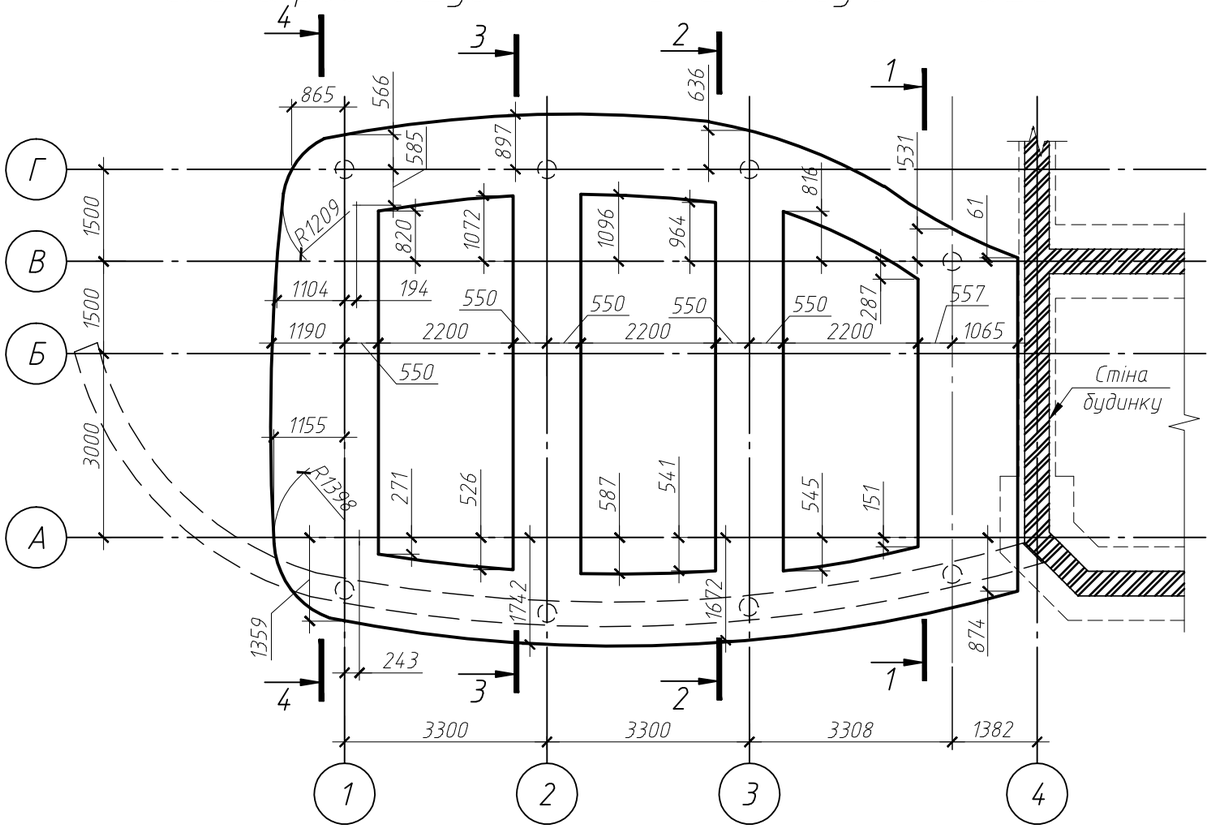

Специфікація матеріалів та елементів

Поз.	Позначення	Найменування		Кіл.	Маса од., кг	Примітка
		Деталі				
1	ДСТУ3760-2006	ø 10 А500С	L=м.п.	1285.0	0.617	792.85
2		ø 12 А500 С	L=м.п.	158.7	0.888	140.93
3		ø 10 А500 С	L=м.п.	51.6	0.617	31.84
4*		ø 8 А400 С	L=920	280	0.36	100.8
		Матеріали				
		Бетон кл. С20/25 (В25)		12.0		м³

* – див. відомість деталей

Відомість витрат сталі на елемент, кг

Марка елемента	Вироби арматурні				Всього
	Арматура класу				
	А500С				
	ДСТУ 3760 – 2006				
	ø8	ø10	ø12	Разом	
Плита навісу	100.8	824.69	140.93	1066.42	1066.42

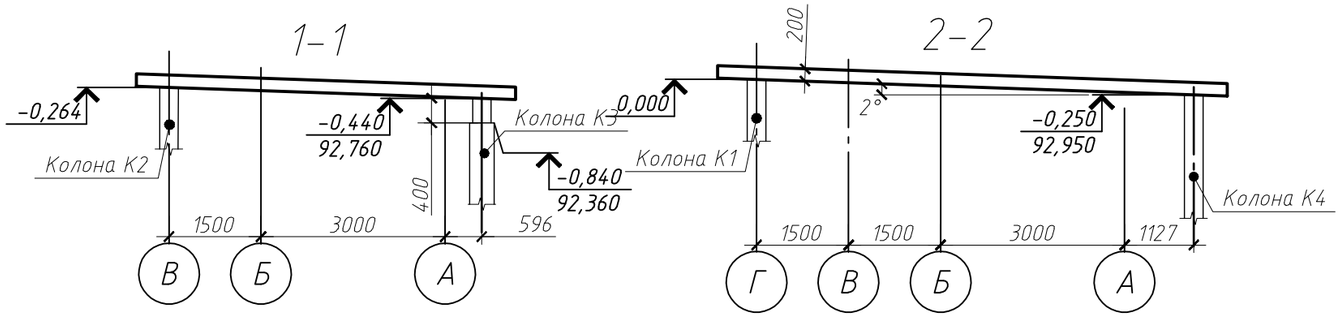

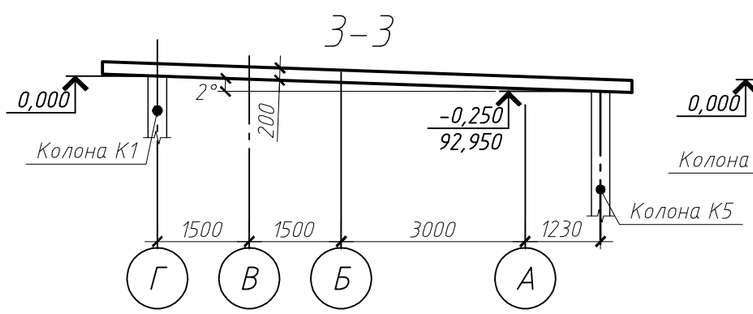

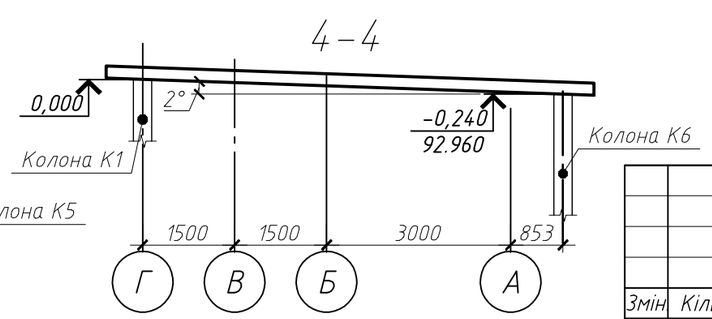

1. Загальні дані див. арк. 1.
2. Стержні поз. 1, 2 виконувати з існуючих довжин шляхом стикування, накладати стержні один на одний на 400, 500 мм відповідно. Стики не повинні збігатися, в одному перетині стикувати не більше 50% стержнів.
3. Опалубочні,бетонні і арматурні роботи та контроль їх якості виконувати у відповідності до вказівок СНиП 3.03.01-87.
4. Товщина захисного шару бетону не менше 20мм.
5. Всі перетини арматури основного армування верхньої та нижньої сіток повинні бути з'єднані в'язальним дротом в шаховому порядку. Всі перетини арматури на двох стержнях біля края плити повинні бути з'єднані в'язальним дротом.
6. Армування плити складається з основного армування (поз. 1 ø10 кроком 200х200 в верхній та нижній зоні) та додаткового армування поз. 2, 3, які укладаються між стержнями поз. 1.
7. Відомість деталей див арк. 11.
8. Армування плити навісу див. арк. 11.

Змін	Кільк.	Арк.	N Док.	Підпис	Дата
ГАП		Москальцов			
Гол.констр.		Сморкалов			
Розробив		Савицька			
Перевірив		Сморкалов			
Н. контр.		Лисиця			

07/11-КЗ-1

Житловий будинок в житловому масиві Лісники с. Плюти Обухівського району Київської області

Будинок охорони

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	10	

Схема розташування плити навісу для машин

ТОВ "РД Інжиніринг"

Погоджено:

Зам. Інв.N

Підпис і дата

Інв.N ор.

А3