



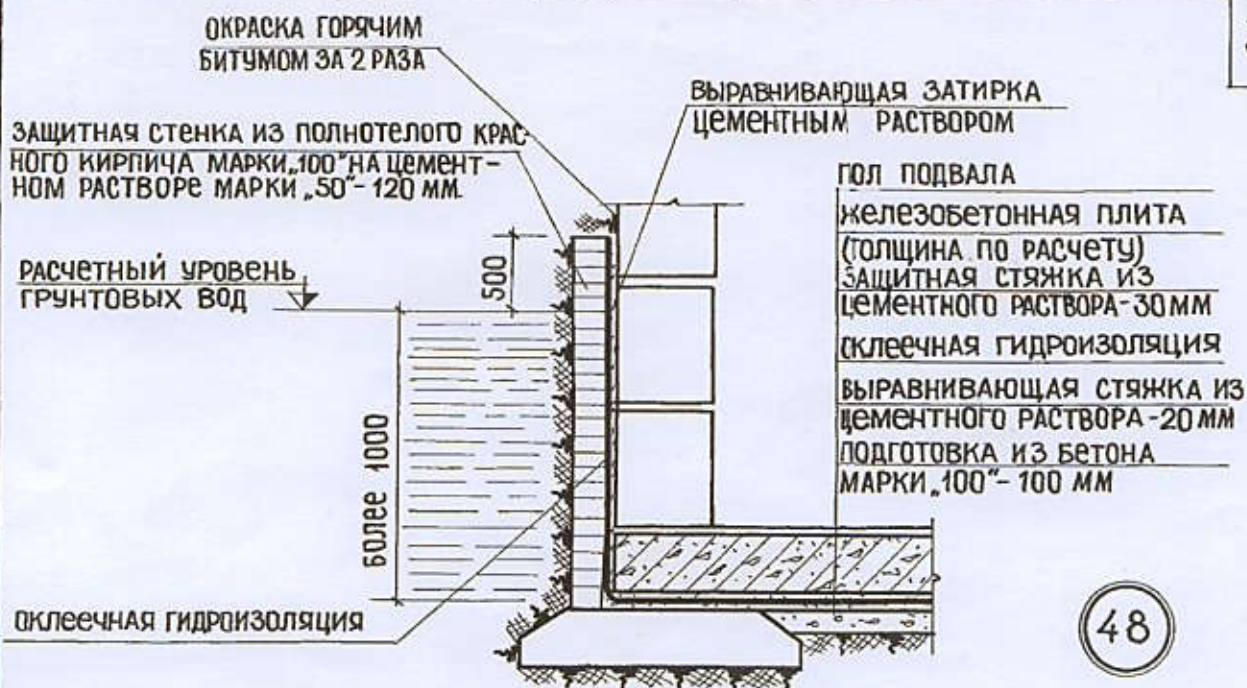

ПРИ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТАХ

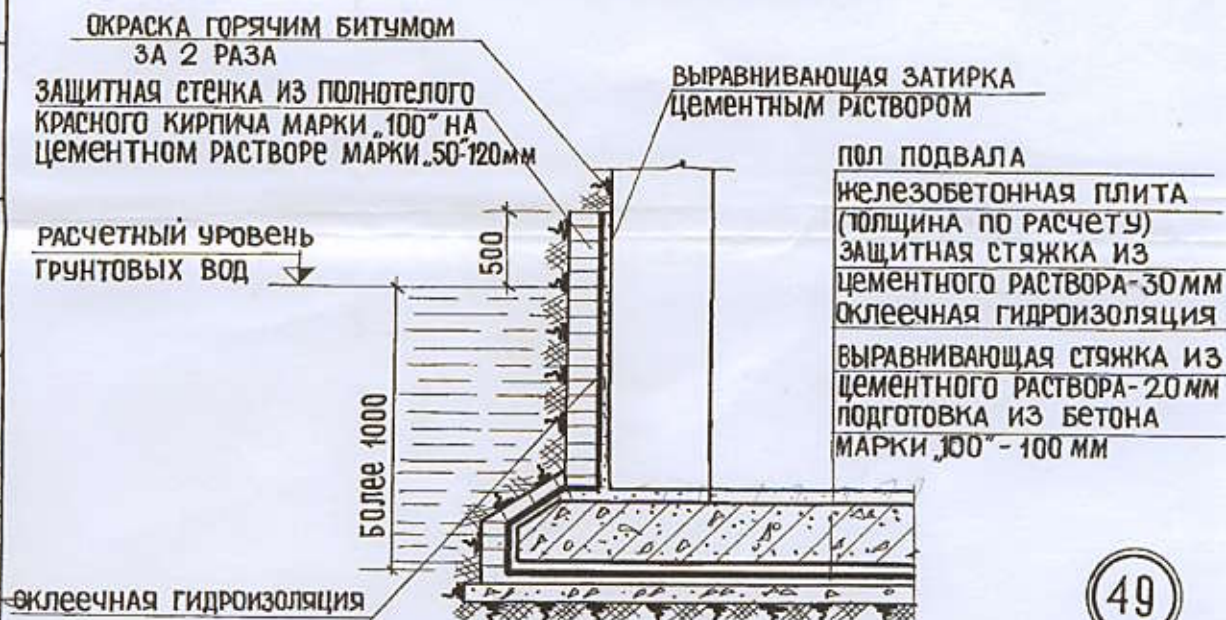

ПРИ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА ИЗ КИРПИЧА ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ НА ВСЮ ВЫСОТУ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.
2. ОБМАЗКУ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫШЕ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДО ОТМОСТКИ.
3. ОКЛЕЕЧНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СН 300 - 65.

ТД

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ НАПоре ГРУНТОВЫХ ВОД БОЛЕЕ 1000 ММ

СЕРИЯ
2.110-1

1969г.

ДЕТАЛИ 48,49

ВЫПУСК
1ЛИСТ
30

10570

37

ДАТА	СОГЛАСОВАНО:	РОМАНОВ А.А.	КРИППА А.И.	ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ИНВЕНТ. №	ШЕРЕНЦИС А.А.	ЛИСАГОР И.А.	ДЫХОВИЧНАЯ И.А.	ГЛ. ИНЖ. ПРОТД.
ВЗАМЕН	АРОНОВА Р.И.	БУРОВА М.Н.	СМИРНОВ Б.Н.	ГЛ. КОНСТР. ПРОТД.
			ШЛЯПИН Б.Б.	РУК. ОТД. КОНСТР.
			ЦАПЛЕВ Н.Н.	ГЛ. ИНЖ. ОТДЕЛА