

Умовні позначення.

Масштаб: Гор. 1:100
вер. 1:100

- e_{IV}

1

Грунтово-рослинний шар - суглинок темно-сірий, гумусований.
- d_{III-IV}

2

Суглинок буро-жовтий, бурий, піщанистий, м'якопластичний.
- a_{III}

3/3a

Пісок сірий, темно-сірий, глинистий, дрібний. 3a - пухкий. 3 - середньої щільності.
- a_{III}

4

Пісок темно-сірий, чорний, дрібний, глинистий, з органічними домішками.
- a_{III}

5

Суглинок сірий, темно-сірий, піщанистий, м'якопластичний.
- a_{III}

6

Суглинок чорний, заторфований, м'якопластичний.

- P_{2kv}

7

Глина мергельна голубувато-сіра, тугопластична.
- P_{2kv}

8

Суглинок голубувато-сірий, піщанистий, м'якопластичний.
- P_{2kv}

9

Пісок голубувато-сірий, дрібний, глинистий.

- 4

Номер інженерно-геологічного елементу.
- 1.4

Положення рівня підземних вод, умовна відмітка і дата заміру.
- v

Прогнозний рівень підземних вод
- ▲

Місце відбору ґрунту порушеної структури на аналіз.


КОНСИСТЕНЦІЯ ТА СТУПІНЬ ВОЛОГОСТІ ҐРУНТІВ

ЗВ'ЯЗНІ		НЕ ЗВ'ЯЗНІ	
Суглинки , глини	Супісок	Пісок	
тверді	тверді	слабовологі	
тугопластичні			
м'якопластичні	пластичні	вологі	
текучі	текучі	водонасичені	

Зміни	К-ть	Арк.	Недок.	Підпис	Дата

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ
I - I

Аркуш

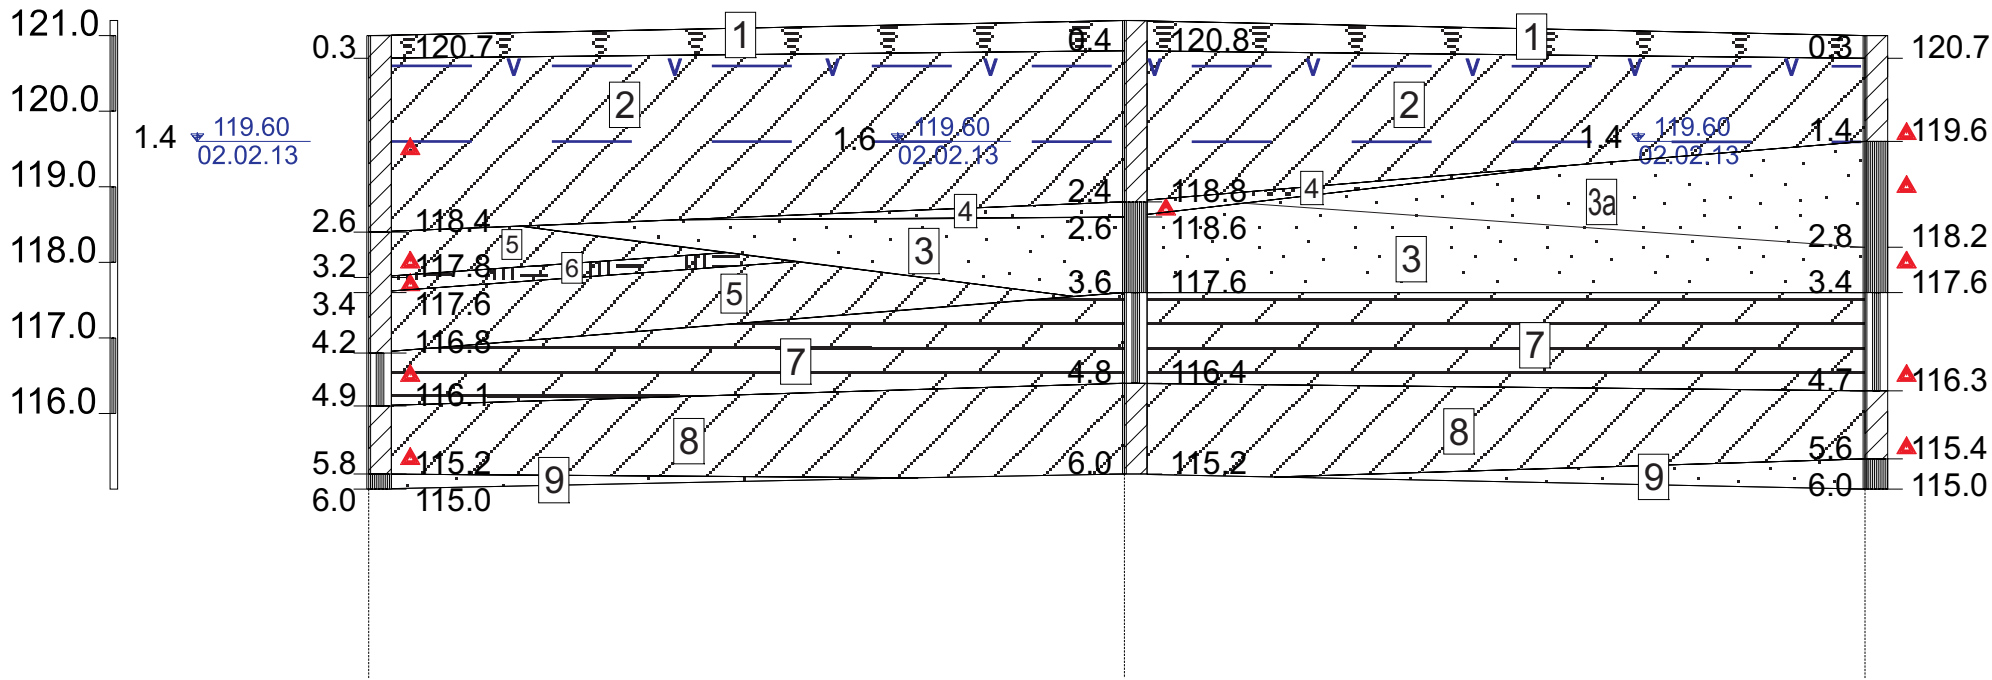

№№ Свердловин і дата буріння	СВ - 3 02.02.13	СВ - 2 02.02.13	СВ - 1 02.02.13
Умовні відмітки устів свердловин	121.00	121.20	121.00
Відстань в м.	10.00		9.80