


Результат по расчету изотерм

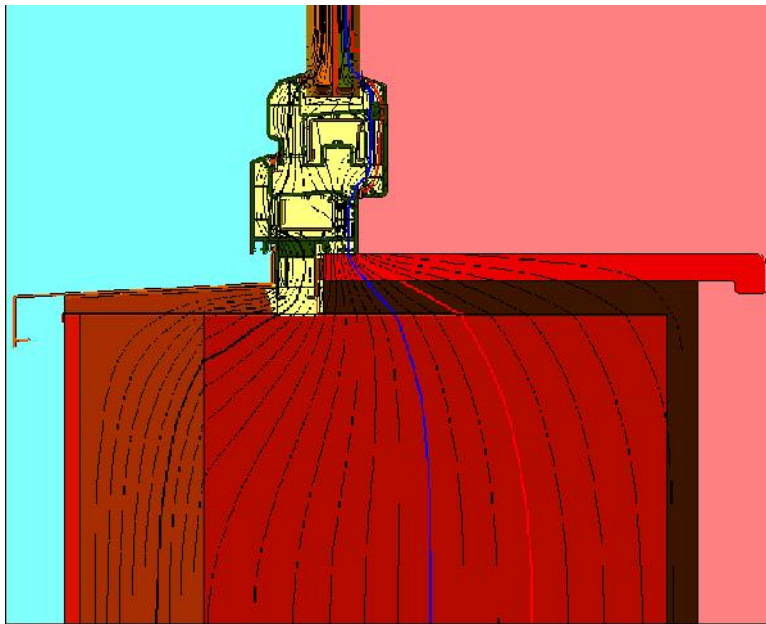

Прохождение изотерм

Материалы используемые для расчета:

Обозначение	Материал	Теплопередача (Вт/мК)
ПВХ	Твердый ПВХ	0.17
Сталь	Строительная сталь	50
Уплотняющий материал	Резина черная	0.25
Стекло1	Флоат e=0.02	1
Стекло2	Флоат 1.0	1
Стекло3	Флоат e=0.02	1
Стена	Пенобетон 0.13	0.13
Изоляция	XPS 0.031	0.031
Штукатурный слой снаружи	Термич. состав 060	0.06
Штукатурный слой изнутри	Термич. состав 060	0.06

Условия по кромке:

Принимаемая внешняя температура: -7°C

Принимаемая внутренняя температура: 19°C

Относительная влажность воздуха:


Внешняя: 80%

Внутренняя: 50%

Изотермы:

-7°C до 19°C при 1°C - сечения

10° - синяя изотерма; 13° - красная изотерма

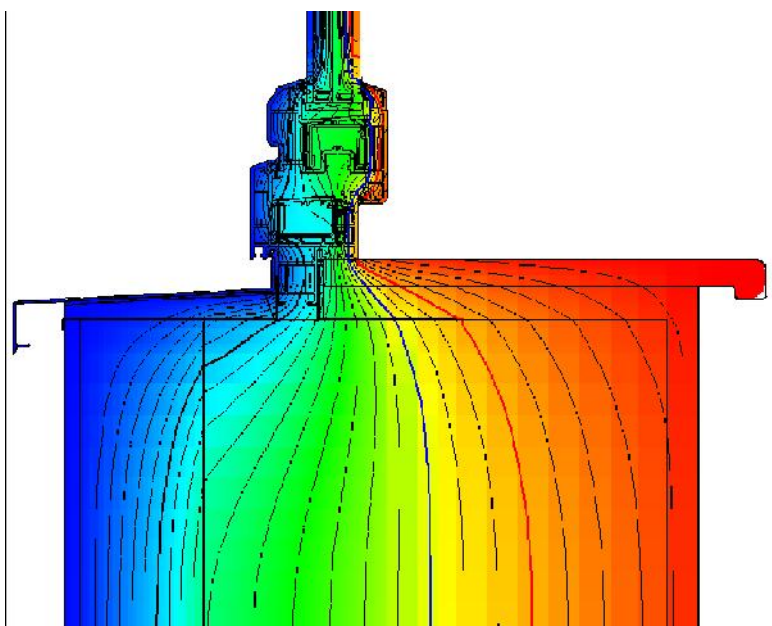

Прохождение температур