


Існуюча опора № 23
ПЛ-0,4кВ Л-3 від СКП-249


СП-5 4x16

ШОЕЗВ

Шафа обліку електроенергії
зовнішнього встановлення

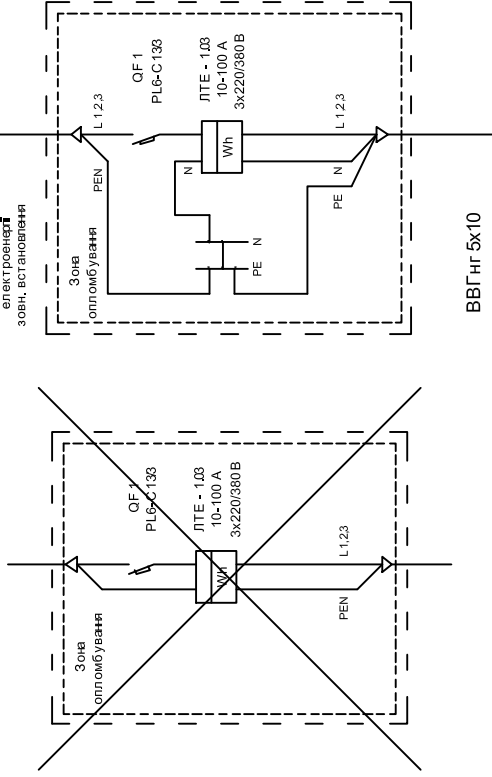

ВВГ нг 5x10

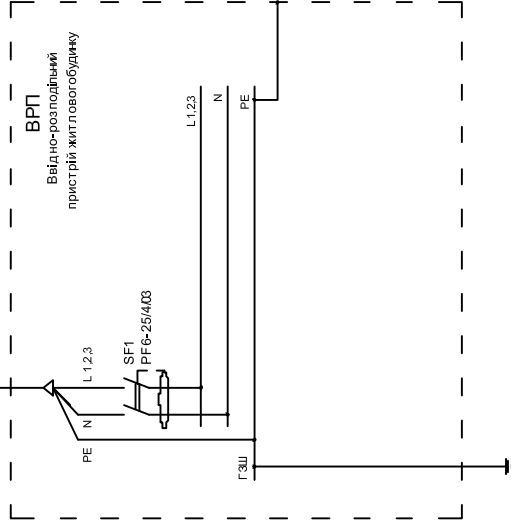


Шафа обліку електроенергії зовнішнього встановлення

ЛТЕ - 1,03

(3x220/380В, 10-100А)

Місце

опломбування

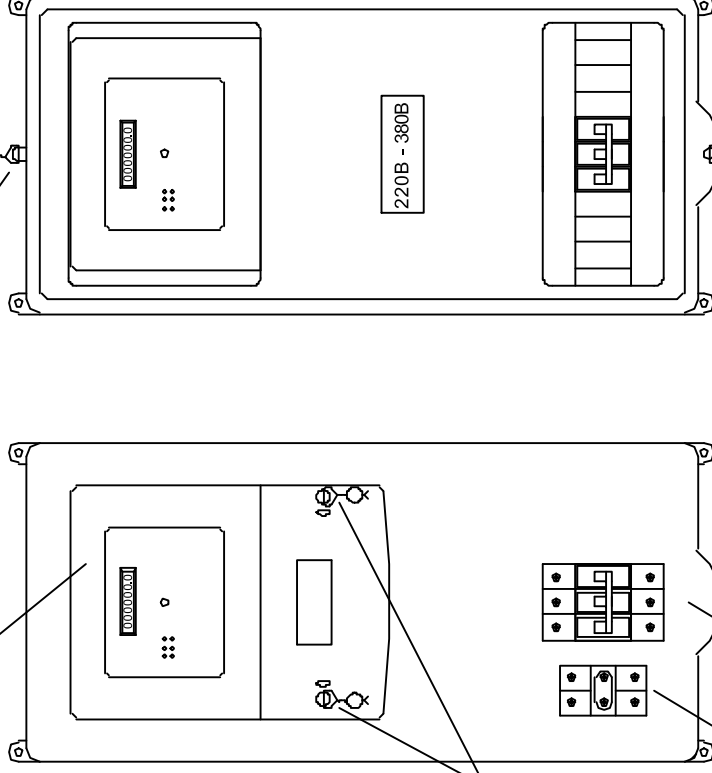

Місце

опломбування

Шини РЕ, N (клітки РЕ, N)
розділення РЕ на РЕ та N

Місце

опломбування

Автоматичний вимикач
(двополюсний)