



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ РАСЦВЕТКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ

РАСЦВЕТКА ЖИЛ СТАРАЯ/НОВАЯ HD 308 S2


ММЖ, МЖАМ и МРЛМ

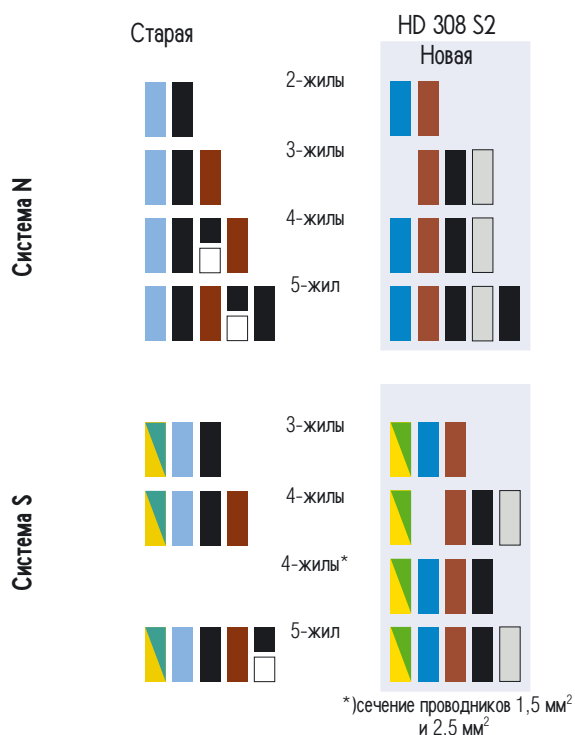

МСК, МСО и МСОУ

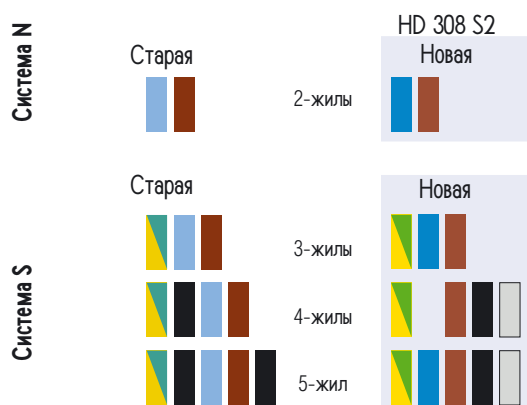

МСМК и МССМК

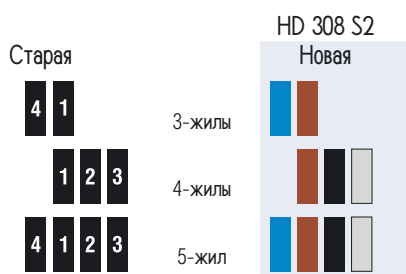

НОВАЯ РАСЦВЕТКА ЖИЛ

По новому соглашению, которое недавно достигнуто между европейскими странами, вводится единый стандарт HD 308 S2:2001, который определяет отличительную расцветку жил гибких кабелей и кабелей фиксированной прокладки. Переход на новые общие стандарты расцветки жил должен осуществиться до 1-го апреля 2006 года.

КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Жиры контрольных кабелей имеют одинаковую расцветку (черную) и последовательную цифровую маркировку с началом нумерации в середине кабеля.

СИМВОЛЫ РАСЦВЕТКИ ЖИЛ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

(при маркировке кабельного барабана, катушки или бухты)

MU	=	BK	Черная
VSI	=	BU	Синяя
KEVI	=	GNYE	Желто-зеленая
RU	=	BN	Коричневая
VA	=	WH	Белая
PU	=	RD	Красная
KE	=	YE	Желтая
ORA	=	OG	Оранжевая
HA	=	GY	Серая

МАРКИРОВКА ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ

Оболочки монтажных, силовых и контрольных кабелей, предусмотренных для стационарной прокладки, имеют следующую маркировку, выполненную расцветкой или методом высокого тиснения:

- эмблему изготовителя
- типовое обозначение, количество и сечение жил, код обозначения цвета изоляции и значение номинального напряжения
- внутренние опознавательные данные изготовителя
- непрерывное ориентировочное обозначение метража
- знак сертификации FIMKO (Электротехнического Финляндии) **(FI)**

Пример:
NK CABLES ММЖ 5x2,5 мм² S 300/500 V 24AS45 00001 **(FI)**

СЕРТИФИКАЦИЯ



Сертификация FIMKO



– имеет Российский Сертификат Соответствия