

Обшивка ГКП

≥ 12,5 мм

Противопожарная защита


F30 - F60B

Подтверждение: DIN 4102-4 или свидетельства о проведении испытаний. В требованиях противопожарной безопасности межсоединения несущей рейки и вид обшивки в соответствии с данными на стр. 6-8. **F90A только снизу** см. также стр. 22


Статика

DIN 18168


Измерение расстояний в подвесной конструкции в соответствии с DIN 18168

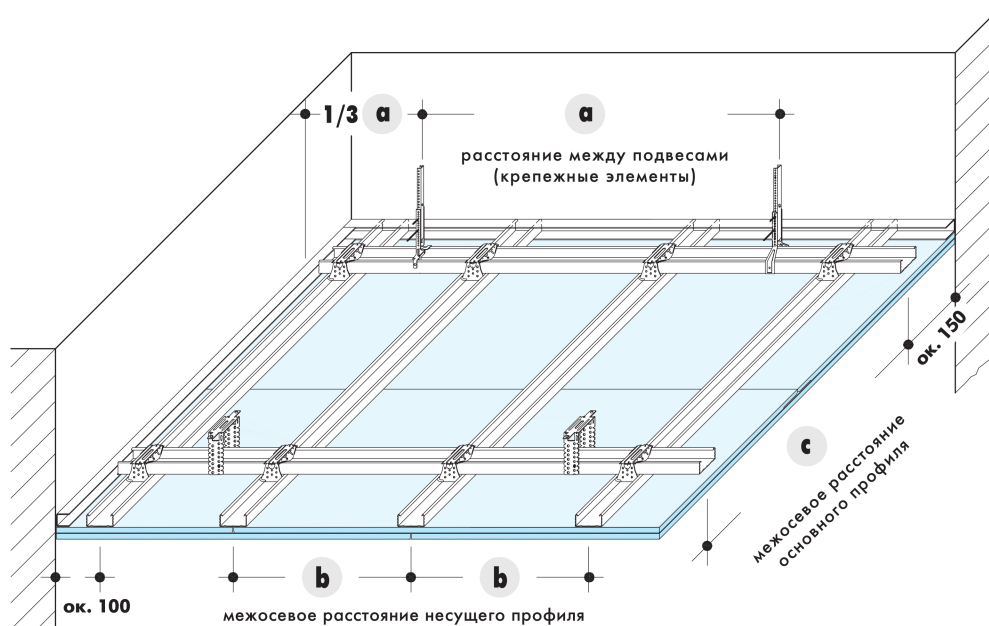


Расстояние между подвесами / крепежными элементами

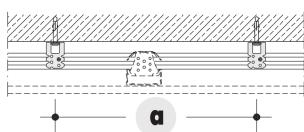

Межсоединение основного профиля



Межсоединение несущего профиля

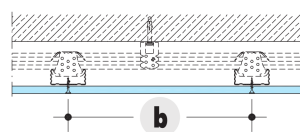

Межсоединения основного и несущего профиля

(размеры в мм)

Межосевые расстояния основного профиля	Расстояния подвесов			Межосевое расстояние несущего профиля
	а			
с	Класс нагрузки			б
	до 0,15	до 0,30	до 0,50	
500	1200	950	800	≤ 500 ≥ 12,5
600	1150	900	750	
700	1050	850	700	
800	1050	800	600/700	
900	1000	800	550/650	
1000	950	750	500/650	
1100	900	750	-	
1200	900	650/700	-	
1300	850	-	-	
1400	850	-	-	
1500	850	-	-	

Основной и несущий профиль/подвесы

(размеры в мм)

Межсоевые расстояния основного профиля	Расстояния подвесов		Межсоевое расстояние несущего профиля		
	а	Класс нагрузки		b	Толщина плит
		до 0,15	до 0,30		
с					
500	950	800	600 ≥ 18 800 25		
600	900	750			
700	850	700			
800	800	600/700			
900	800	-			
1000	750	-			
1100	750	-			

Предпосылки для определения расстояний:

- профильное соединение основного и несущего профиля, класс несущей способности 0,25 кН
- подвес класса несущей способности 0,25 кН или 0,25 кН/0,40 кН
- минимальная несущая способность крепежного элемента = минимальная несущая способность подвеса

Указание: По заявке возможно дифференцированное определение размеров подвесной конструкции.