


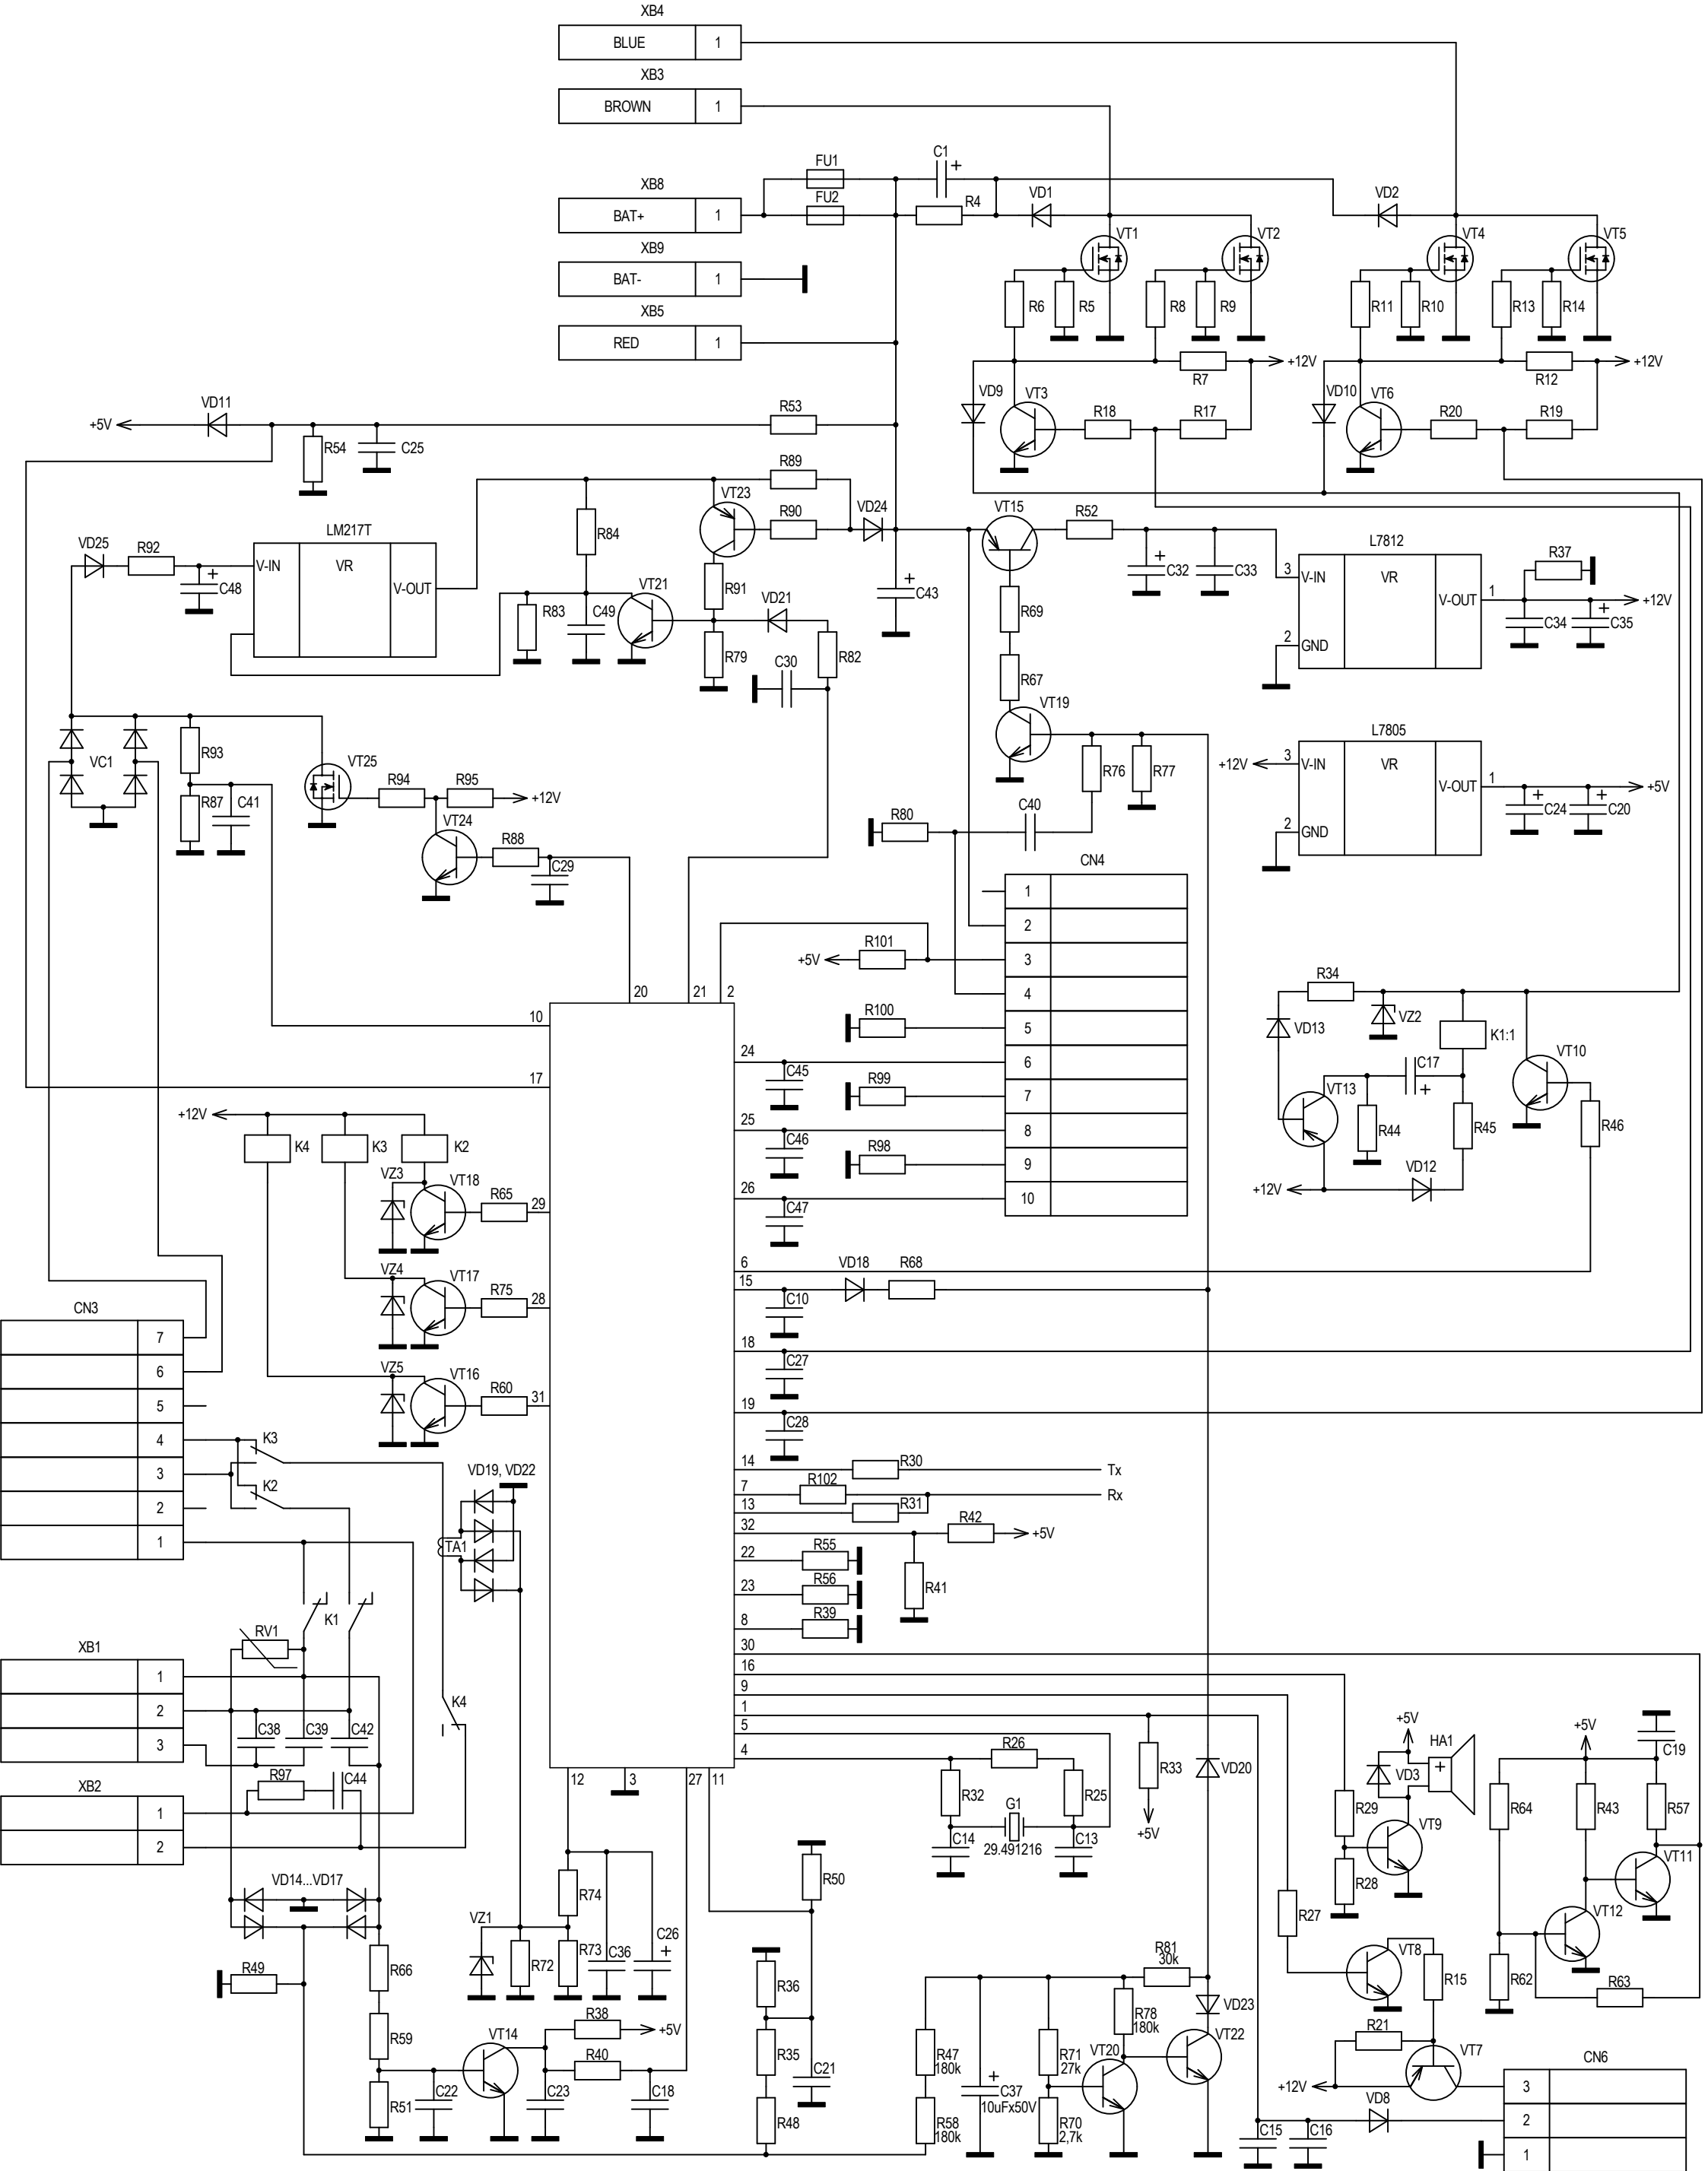

Примечание: UPS NOVA AVR контролирует вращение кулера.
 Если кулер не вращается, то примерно через 1 мин. он отключится.
 (При замене кулера обращать внимание на наличие выхода тахометра)