


План першого поверху.
Підлогове опалення.


Умовні позначення:

- T1 — Подаючий трубопровід (T1)
— T2 — Зворотній трубопровід (T2)
- - - Деформаційний шов

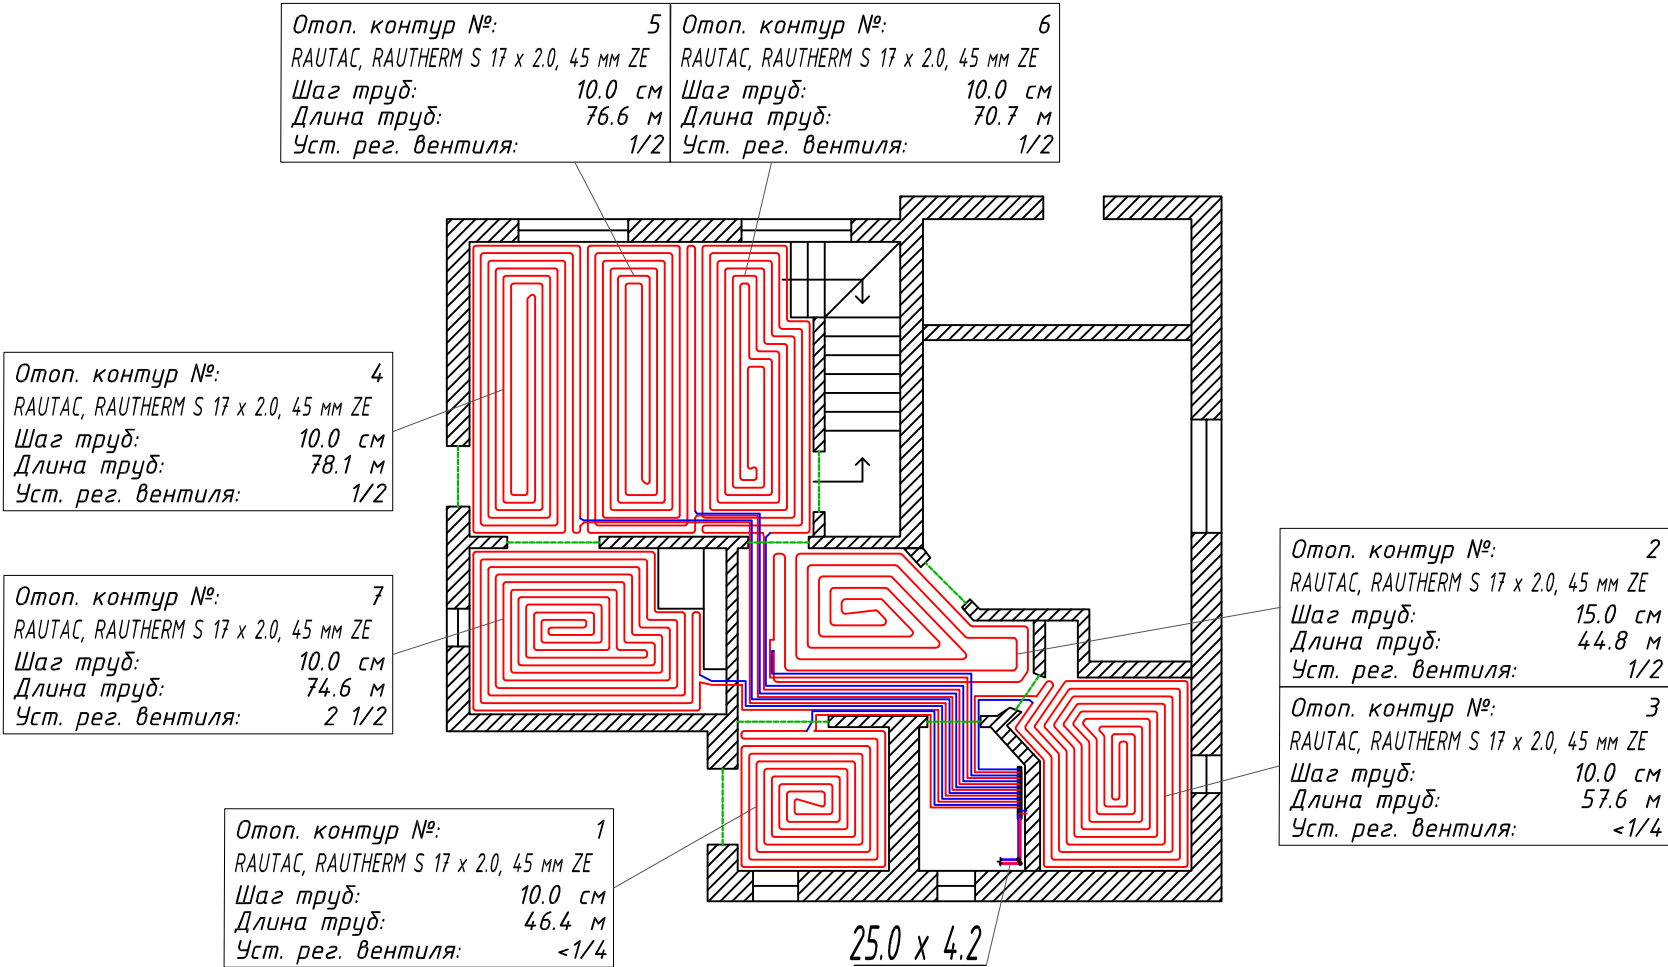

Распред. коллектор №:	1
- конт.	8
Тепловой поток:	4414 Вт
Массовый расход:	379 кг/час
Потеря давления:	2365 Па

Сис-ма REHAU на гарпун-скобах RAUTAC

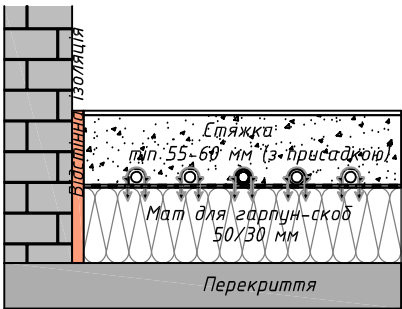

При розташуванні підлоги на ґрунті,
над проїздами

$R \geq 1.25 \text{ м}^2\text{K} / \text{Вт}$ (мат h=50мм)

При розташуванні підлоги
над опалювальним приміщенням

$R \geq 0.75 \text{ м}^2\text{K} / \text{Вт}$ (мат h=30мм)

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
ГІП						Опалення	Стадія	Аркуш
ГАП								Аркушів
Перевір.						План першого поверху. Підлогове опалення.		
Розробив.								

ПОГОДЖЕНО:

Взамін інв. N

Підпис і дата

Інв. N оригін.

Проект виконаний в AutoCAD



План другого поверху.
Підлогове опалення.

Умовні позначення:

- T1

Подаючий трубопровід (T1)
- T2

Зворотній трубопровід (T2)
- Деформаційний шов

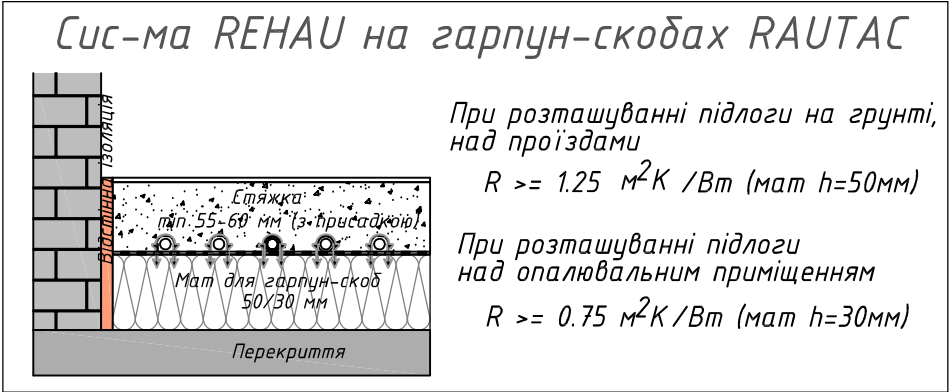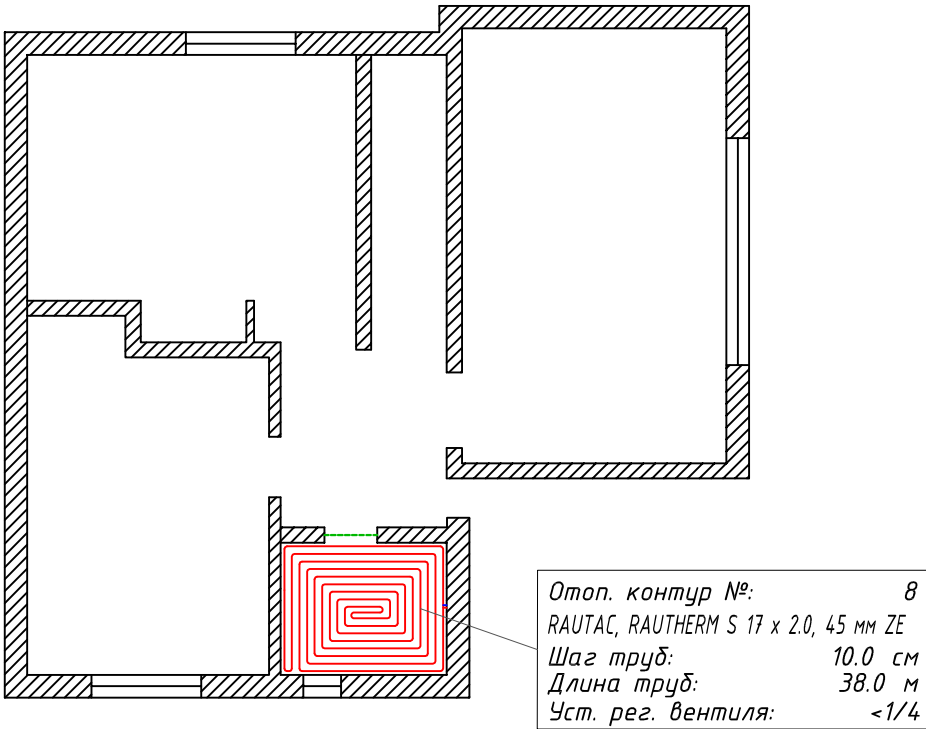

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						Опалення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП									
ГАП									
Перевір.						План другого поверху. Підлогове опалення.			
Розробив.									

ПОГОДЖЕНО:

Взамін інв. N

Підпис і дата

Інв. N оригін.


Проект виконаний в AutoCAD

План першого поверху


Умовні позначення:

— $T1$ — Подаючий трубопровід (T1)
— $T2$ — Зворотній трубопровід (T2)

PURMO CV 22 – марка опалювального приладу;
500/800/102 – розміри опалювального приладу;
944 W – потужність опалюв. приладу.
PB: 4/н. у. – попередня настройка термостатичного вентилля
або вентильної вставки

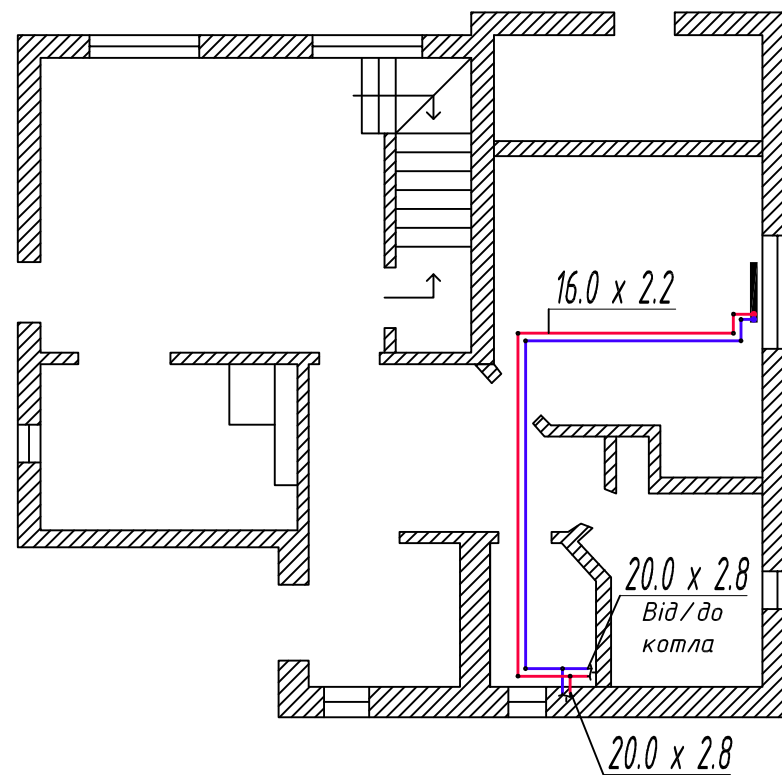

PURMO CV 22
500/800/102
944 W
PB: 4/н. у.

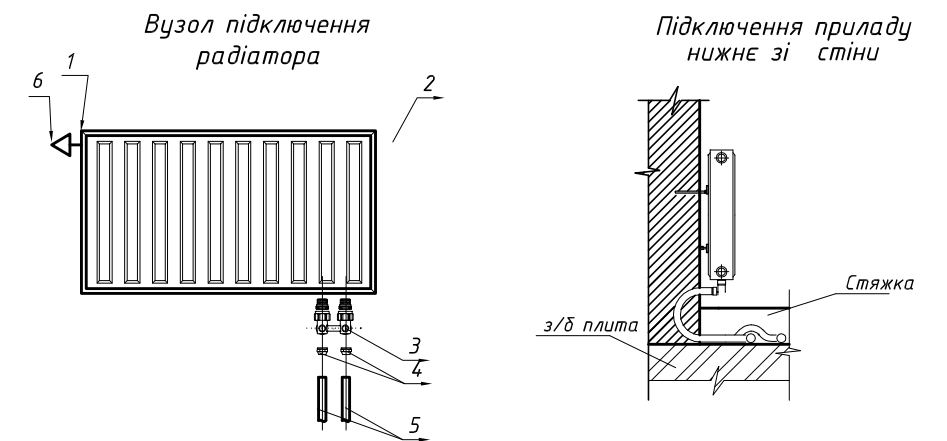

N	Назва
1	Панельний радіатор CV
2	Термостатична головка
3	Блок шарових кранів G1/2" x G3/4" кутовий
4	Набір різьбозажимних з'єднань REHAU
5	G-подібна приєднувальна трубка REHAU, 16x250
6	Кран Маєвського

<i>Зм.</i>	<i>Кільк.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>				
						<i>Опалення</i>	<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>	<i>Аркушів</i>
<i>ГІП</i>									
<i>ГАП</i>									
<i>Перевір.</i>						<i>План першого поверху.</i>			
<i>Розробив.</i>									

ПОГОДЖЕНО:

Взамін інв. N

Підпис і дата

Інв. N оригін.


Проект виконаний в AutoCAD

План другого поверху


Умовні позначення:

- T1
- Подаючий трубопровід (T1)
- T2
- Зворотній трубопровід (T2)

PURMO CV 22 - марка опалювального приладу;
500/800/102 - розміри опалювального приладу;
944 W - потужність опалювал. приладу.
PB: 4/н. у. - попередня настройка термостатичного вентиля
або вентиляної вставки

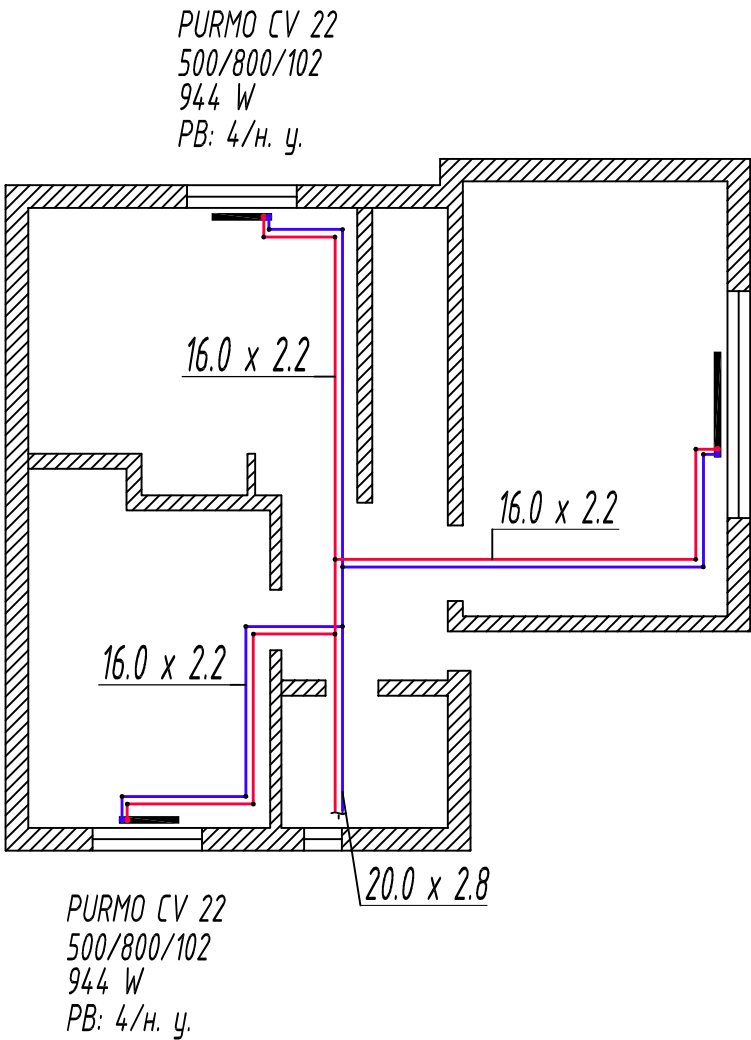

PURMO CV 22
500/1400/102
1655 W
PB: 6/н. у.

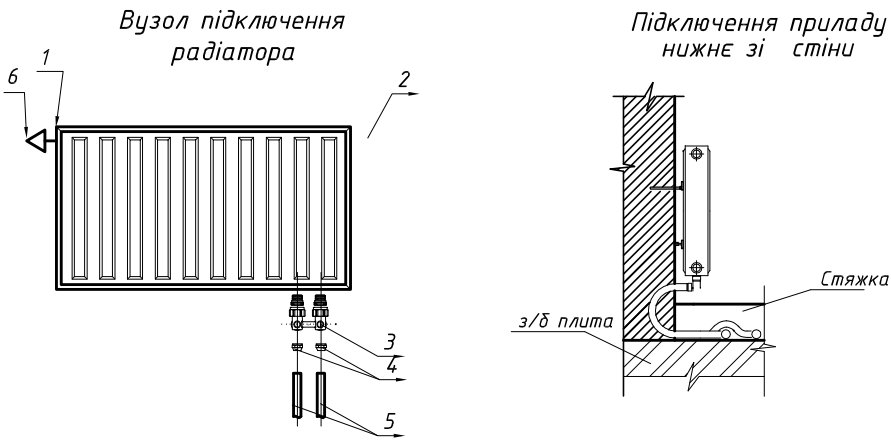

N	Назва
1	Панельний радіатор CV
2	Термостатична головка
3	Блок шарових кранів G1/2" x G3/4" кутовий
4	Набір різьбозажимних з'єднань REHAU
5	Г-подібна приєднувальна трубка REHAU, 16x250
6	Кран Маєвського

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
ГІП						Опалення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП									
Перевір.						План другого поверху.			
Розробив.									

ПОГОДЖЕНО:

Взамін інв. N

Підпис і дата

Інв. N оригін.

Проект виконаний в AutoCAD