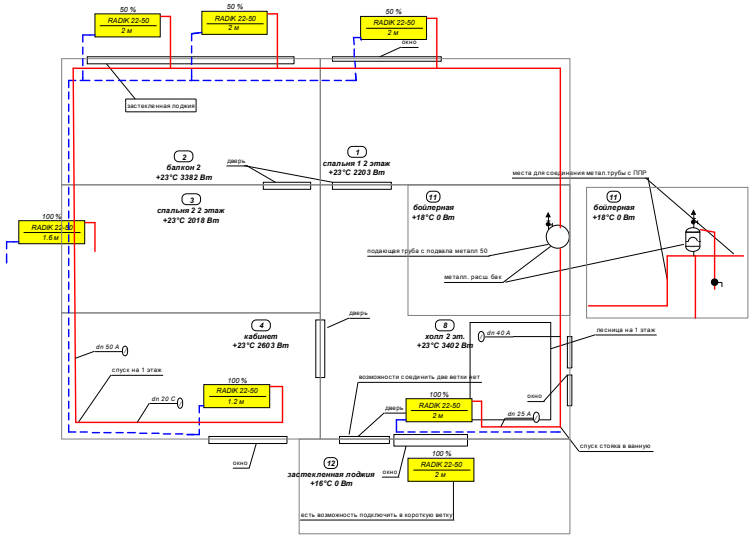
50 %
RADIK 22-50
2 м
50 %
RADIK 22-50
2 м
50 %
RADIK 22-50
2 м
окно
застекленная лоджия
2
балкон 2
+23°C 3382 Вт
дверь
1
спальня 1 2 этаж
+23°C 2203 Вт
места для соединения метал.трубы с ППР
3
спальня 2 2 этаж
+23°C 2018 Вт
11
бойлерная
+18°C 0 Вт
11
бойлерная
+18°C 0 Вт
100 %
RADIK 22-50
1.6 м
подающая труба с подвала металл 50
металл. расш. бак
дверь
4
кабинет
+23°C 2603 Вт
8
холл 2 эт.
+23°C 3402 Вт
dn 40 A
лесница на 1 этаж
dn 50 A
спуск на 1 этаж
100 %
RADIK 22-50
1.2 м
возможности соединить две ветки нет
100 %
RADIK 22-50
2 м
окно
dn 20 C
дверь
dn 25 A
спуск стояка в ванную
окно
12
застекленная лоджия
+16°C 0 Вт
окно
100 %
RADIK 22-50
2 м
есть возможность подключить в короткую ветку

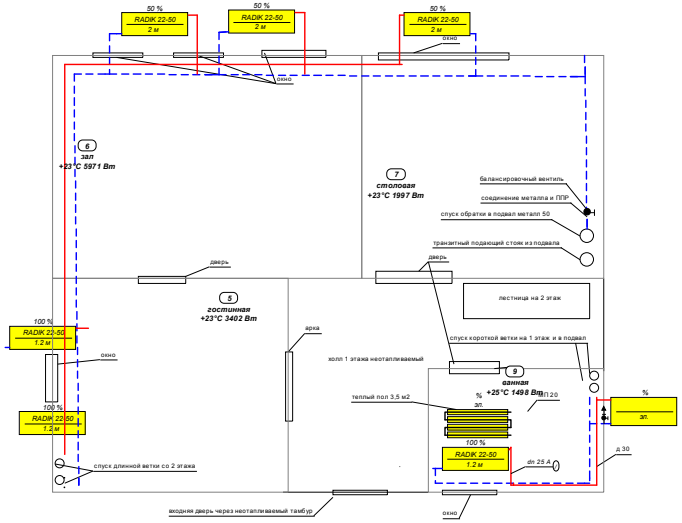
50 %
RADIK 22-50
2 м
50 %
RADIK 22-50
2 м
50 %
RADIK 22-50
2 м
окно
окно
6
зал
+23°C 5971 Вт
7
столовая
+23°C 1997 Вт
балансировочный вентиль
соединение металла и ППР
спуск обратки в подвал металл 50
транзитный подающий стояк из подвала
дверь
дверь
лестница на 2 этаж
5
гостинная
+23°C 3402 Вт
100 %
RADIK 22-50
1.2 м
арка
спуск короткой ветки на 1 этаж и в подвал
окно
холл 1 этажа неотапливаемый
9
ванная
+25°C 1498 Вт
теплый пол 3,5 м2
% эл.
П 20
%
эл.
100 %
RADIK 22-50
1.2 м
100 %
RADIK 22-50
1.2 м
dn 25 A
д 30
спуск длинной ветки со 2 этажа
входная дверь через неотапливаемый тамбур
окно

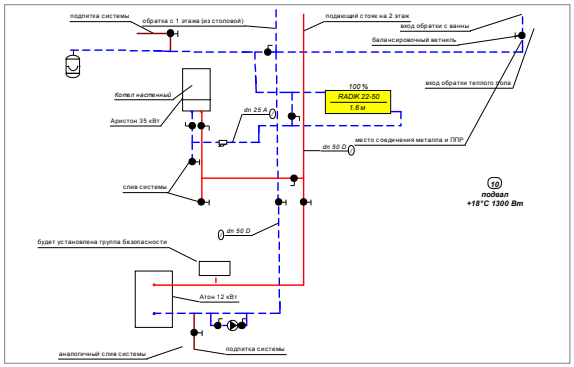
подпитка системы
обратка с 1 этажа (из столовой)
подающий стояк на 2 этаж
вход обратки с ванны
балансировочный ветниль
вход обратки теплого пола
Котел настенный
100 %
RADIK 22-50
1.6 м
dn 25 A
Аристон 35 кВт
место соединения металла и ППР
dn 50 D
слив системы
10
подвал
+18°C 1300 Вт
dn 50 D
будет установлена группа безопасности
Атон 12 кВт
аналогичный слив системы
подпитка системы